

## 35.445.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.445.1302</b>              |
| <b>Tanımı</b>  | En az 4 MP İç Ortam Dome Kamera |
| <b>Birimi</b>  | Adet                            |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı   |
| <b>Fasikül</b> | Zayıf Akım İç Tesisatı          |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 23927,20     | 1686,50       | 843,25          |
| 2025-Kasım  | 23392,75     | 1672,04       | 836,02          |
| 2025-Ekim   | 23247,48     | 1630,46       | 815,23          |
| 2025-Eylül  | 23187,34     | 1579,38       | 789,69          |
| 2025-Ocak   | 22102,66     | 1365,31       | 682,66          |
| 2024        | 15810,00     | 449,00        | 224,50          |
| 2023-2      | 6380,00      | 236,00        | 118,00          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 4910,00      | 147,00        | 73,50           |
| 2022-3      | 4420,00      | 94,50         | 47,25           |
| 2022-2      | 4392,75      | 72,50         | 36,25           |
| 2022-1      | 3990,00      | 72,50         | 36,25           |
| 2021        | 2090,00      | 51,50         | 25,75           |
| 2020        | 1670,00      | 42,20         | 21,10           |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.445.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

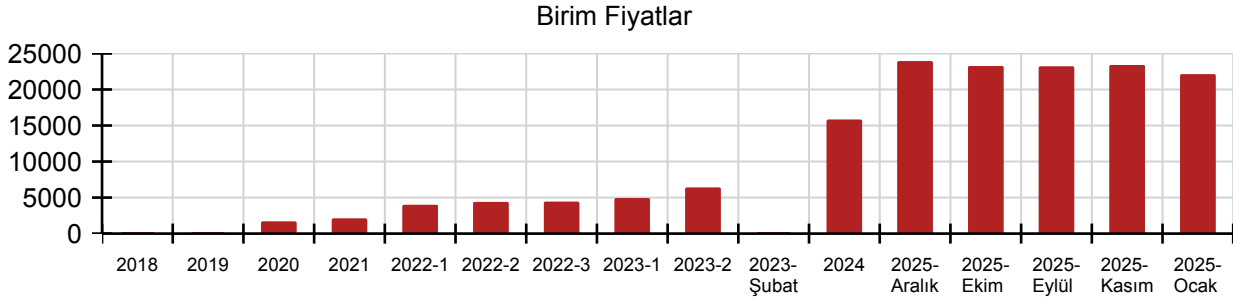

### Yapım Şartları

Yüksek Çözünürlüklü, Renkli, S/B, Gece/Gündüz Fonksiyonlu Dome tipi IP Kamera. En az 1/3" CMOS sensöre sahip, 2MP çözünürlük değerini en az 25 fps (resim/sn)/30 fps (resim/sn), 4 MP çözünürlük değerini en az 20 fps (resim/sn) olarak desteklemelidir. Kamera mekanik IR kesici filtreli olmalı, gerçek (true) Day/Night özelliğe sahip olmalıdır. Kamera görüş açısı 3,2 mm ile 9 mm arasında ayarlanabilen motorize lense sahip olmalıdır. Kamera otomatik backfokus (auto focus, remote focus) özelliğine sahip olmalıdır. Kamera H.265, H.264 ve MJPEG görüntü sıkıştırma formatlarını desteklemelidir. Kamera en az 120 dB WDR (Geniş Dinamik Işık Aralığı), ROI, 3D-DNR, BLC, özelliklerini desteklemelidir. Kamera TS EN 60529 standardına göre en az IP66 koruma ve TS EN 62262 standardına göre en az IK10 mekanik dayanım derecelerine sahip olmalıdır. 12 volt DC harici besleme girişi olmalıdır. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği'ne ve TS EN 55032, TS EN 55024, TS EN 50130-4 standartlarına uygun olarak CE işareti ile piyasaya arz edilmiş kameranın işyerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.445.1302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                 | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                    |        |          |
| 30.445.1302 |                 | En az 4 MP İç Ortam Dome Kamera / İÇ ORTAM DOME KAMERA / IP KAMERA SİSTEMLERİ (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                     |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                               | Saat   | 0,400000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                        | Saat   | 0,750000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                               | Saat   | 0,750000 |
| 10.100.1091 |                 | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı                                                      | Sa     | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.