

## 35.445.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.445.1601

**Tanımı** 8 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 8 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 120W toplam PoE gücü

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 20035,83     | 1480,38       | 740,19          |
| 2025-Kasım  | 19589,30     | 1467,68       | 733,84          |
| 2025-Ekim   | 19466,29     | 1431,19       | 715,60          |
| 2025-Eylül  | 19413,90     | 1386,34       | 693,17          |
| 2025-Ocak   | 18499,64     | 1198,44       | 599,22          |
| 2024        | 12550,00     | 192,00        | 96,00           |
| 2023-2      | 7820,00      | 101,00        | 50,50           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 6040,00      | 63,00         | 31,50           |
| 2022-3      | 5470,00      | 40,70         | 20,35           |
| 2022-2      | 5452,87      | 31,30         | 15,65           |
| 2022-1      | 3570,00      | 31,30         | 15,65           |
| 2021        | 1200,00      | 22,30         | 11,15           |
| 2020        | 956,00       | 18,20         | 9,10            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.445.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

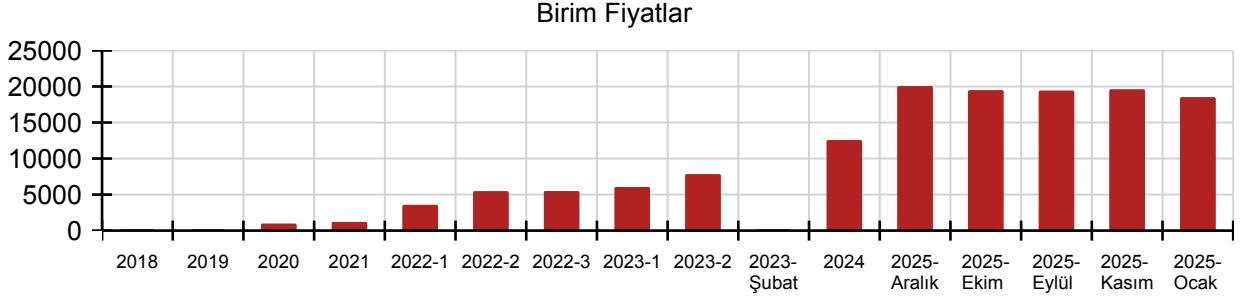

### Yapım Şartları

Cihaz 220 V AC çalışma voltajına sahip olmalıdır. 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş cihazın işyerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dâhil işler halde teslimi. Anahtar üzerinde belirtilen sayılarda portlar olacaktır. Cihazın en az IEEE 802.3af ve IEEE 802.3at (PoE, PoE+) özelliği olacaktır. Cihaz port başına 30 W güç sağlayabilecek ve belirtilen toplam PoE gücünü sağlamalıdır. Cihazda belirtilen sayıda port aynı anda aktif olarak çalışabilmelidir.

## 35.445.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                                    | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                                       |        |          |
| 30.445.1601 |                 | 8 Port Yönetilebilir PoE Ağ Anahtarı, en az 8 adet 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE portu, en az 2 adet 1000 Base-X SFP portu, en az 120W toplam PoE gücü / YÖNETİLEBİLİR POE AĞ ANAHTARLARI / IP KAMERA SİSTEMLERİ (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                                        |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                                                  | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                                                                           | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                                                                                  | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1091 |                 | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı                                                                                                                                                                                         | Sa     | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.