

48.150.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.150.2005

Tanımı Saha betonu ve beton yollarda demirli genleşme derzi yapılması

Birimi m

Kurum Milli Savunma Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	439,59	0,00	0,00
2025-Kasım	435,39	0,00	0,00
2025-Ekim	427,94	0,00	0,00
2025-Eylül	419,79	0,00	0,00
2025-Ocak	369,08	0,00	0,00
2024	272,60	0,00	0,00
2023-2	183,74	0,00	0,00
2023-1	137,55	0,00	0,00
2022-3	112,14	0,00	0,00
2022-2	106,21	0,00	0,00
2022-1	79,86	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.150.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

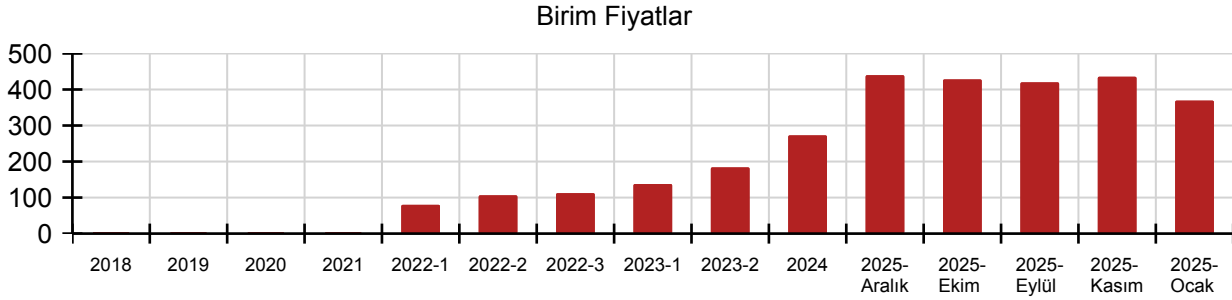

Yapım Şartları

Beton yollarda 30-50 m aralıkta, saha betonlarında her iki istikamette 30-50 m aralıkta, anolar halinde dökülen betonun dolu gözlerinin dökümü esnasında birleşim yerlerine onaylı projesindeki detaya göre 75 cm ara ile 50 cm boyunda Ø16 yuvarlak demir yerleştirilmesi, boş gözlerinin betonu dökülmeden önce demirin açıkta kalan ucunun 2 kat boyanarak yağlanması, 20 mm genişliğinde derz teşkil etmek için 48 saat suda bekletilmiş 20x150 mm ebadındaki kavak kerestesinin konulması ve üzerine 20x50 mm ebadındaki kavak kerestenin master çekmek için geçici olarak eklenmesi, daha sonra boş gözlere beton dökülerek prizini aldıktan sonra 20x50 mm'lik parçanın sökülmesi, beton kenarlarının mala ile pahlaması ve derzin içine uygun çaplı polietilen fitilin sıkıca yerleştirilmesinden sonra üzerine UV dayanımlı poliüretan esaslı mastik ile doldurulması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Proje üzerinden uygulama yapılan demirli genleşme derzi uzunluğu hesaplanır. Not:

- 1) Derz derinliği beton kalınlığının 1/3 ile 1/4 'ü arasında olmalıdır.
- 2) Derz genişliğinden % 30 daha fazla çaplı derz dolgu fitili seçilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.150.2005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
		(uygun çaplı derz dolgu fitili karşılığı)		
10.300.1175		Demir - çelik yüzey koruyucu astar (antipas)	lt	0,005000
		İşçilik		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.