

## 11.1-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>11.1-013</b>                                              |
| <b>Tanımı</b>  | 1kV (Epoksi, C Kat.1250 kg) Dâhili Tip Bara Mesnet İzolatörü |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                         |
| <b>Kurum</b>   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                                 |
| <b>Fasikül</b> | 1. Bölge (2024 ve Öncesi)                                    |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 397,58       | 139,33        | 55,98           |
| 2023-2      | 221,22       | 81,32         | 32,67           |
| 2023-1      | 221,22       | 81,32         | 32,67           |
| 2022-3      | 109,71       | 47,07         | 18,91           |
| 2022-2      | 109,71       | 47,07         | 18,91           |
| 2022-1      | 109,71       | 47,07         | 18,91           |
| 2021        | 54,16        | 29,95         | 12,03           |
| 2020        | 45,99        | 27,39         | 11,01           |
| 2019        | 45,99        | 26,12         | 10,50           |
| 2018        | 35,59        | 20,01         | 8,04            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 11.1-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

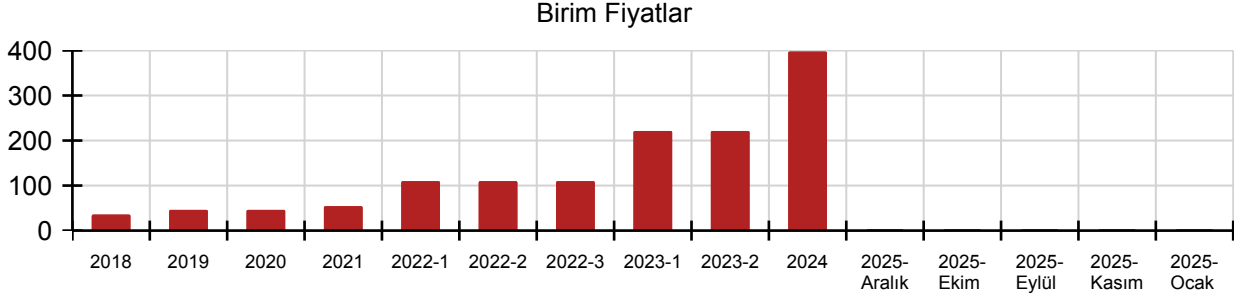

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden mamul dahili tip mesnet izolatörü ve porselenden mamul en az 20mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli harici tip mesnet izolatörü. Taban ve tepe soketleri yapıştırılmış vaziyette, tespit ve serfil somunları tespit edilmiş olarak, tespit cıvataları ile birlikte.
- b) Montaj: izolatörlerin teknik kurallara göre montajı, (izolatörü mesnet demirine bağlamak için gerekli cıvata ile serfil cıvatalarının montaj bedelleri montaj birim fiyatına dahildir.) Mesnet demiri kullanıldığı takdirde bedeli poz 5.4.1. veya 5.5.2.'ye göre ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 11.1-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.