

## 25.22-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Poz No  | 25.22-002                          |
| Tanımı  | 3x250A AG Sigortasız Yük Ayırıcısı |
| Birimi  | Adet                               |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]       |
| Fasikül | 1. Bölge (2024 ve Öncesi)          |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 2397,86      | 888,25        | 297,25          |
| 2023-2      | 1289,88      | 518,53        | 173,51          |
| 2023-1      | 1289,88      | 518,53        | 173,51          |
| 2022-3      | 724,73       | 300,12        | 100,45          |
| 2022-2      | 724,73       | 300,12        | 100,45          |
| 2022-1      | 724,73       | 300,12        | 100,45          |
| 2021        | 369,61       | 191,04        | 63,92           |
| 2020        | 305,57       | 174,66        | 58,47           |
| 2019        | 289,18       | 166,51        | 55,77           |
| 2018        | 215,11       | 127,56        | 42,73           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.22-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

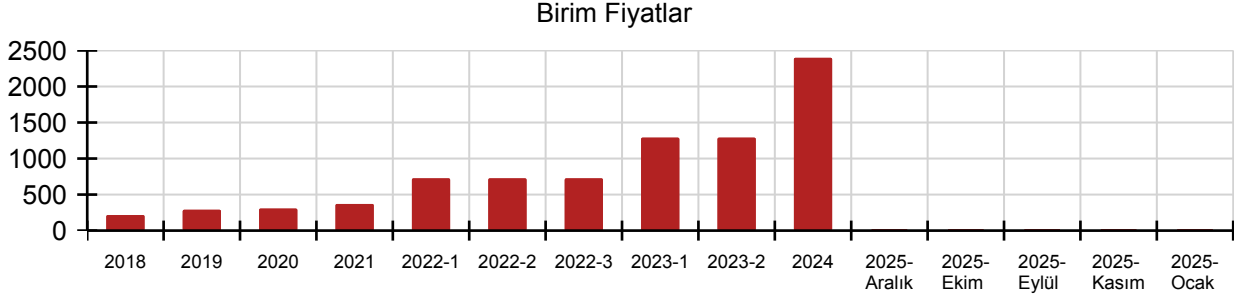

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartname ve standardına uygun, normal koşullarda yükV akımlarını kapama, taşıma ve açmaya uygun olarak imal edilmiş, ayrıca kısa devre akımlarını şartnamesinde öngörülen sürede taşıyabilen ve kısa devre akımı üzerine kapanabilen, üç kutuplu, iki konumlu, bağımsız el kumandalı sigortalı AG yük ayırıcısı. AG sigortalı yük ayırıcı şalteri. (1) kapalı pozisyonunda şalterin kapağı açılmaz, sigortaya müdahale edileceği zaman şalter (0) pozisyonuna (şalter açık) durumuna getirilir. Bu durumda bıçaklı sigorta kontaklarında akım yoktur. Şalter emniyetle değiştirilir.

b) Montaj: Poz 25.b.'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.22-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.