

## 43.523.5868 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.523.5868 (36.108468)

**Tanımı** Çapı 450 / 280 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi (PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	30541,46	0,00	0,00
2025-Kasım	30288,26	0,00	0,00
2025-Ekim	29952,61	0,00	0,00
2025-Eylül	29574,74	0,00	0,00
2025-Ocak	25381,94	0,00	0,00
2024	19749,20	0,00	0,00
2023-2	12343,13	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	8228,75	0,00	0,00
2022-3	10067,71	0,00	0,00
2022-2	10067,38	0,00	0,00
2022-1	7342,88	0,00	0,00
2021	4079,49	0,00	0,00
2020	2719,36	0,00	0,00
2019	2175,38	0,00	0,00
2018	2354,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.523.5868 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

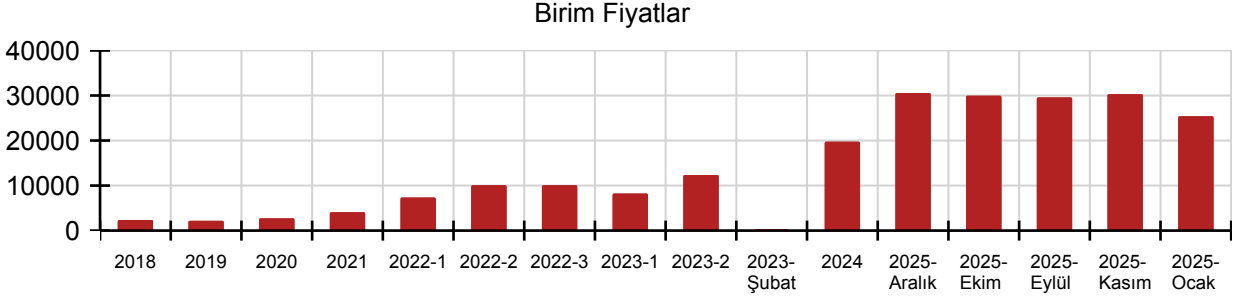

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø450/280 mm PE100elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı),hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşındahazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veyauygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gerekenher türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genelgiderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyonsemerlerin adet cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.523.5868 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.5868	08.770468	Çapı 450 / 280 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,036000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.