

## 43.670.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.670.1008 (18.500/İB-8)

**Tanımı** Beton duvarlarda, I 20/5 tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık, genişleme ve daralma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)

**Birimi** m

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	887,75	0,00	0,00
2025-Kasım	861,91	0,00	0,00
2025-Ekim	852,08	0,00	0,00
2025-Eylül	829,56	0,00	0,00
2025-Ocak	725,34	0,00	0,00
2024	557,91	0,00	0,00
2023-2	383,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	313,19	0,00	0,00
2022-3	199,64	0,00	0,00
2022-2	186,75	0,00	0,00
2022-1	168,09	0,00	0,00
2021	99,79	0,00	0,00
2020	78,76	0,00	0,00
2019	69,53	0,00	0,00
2018	55,55	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.670.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

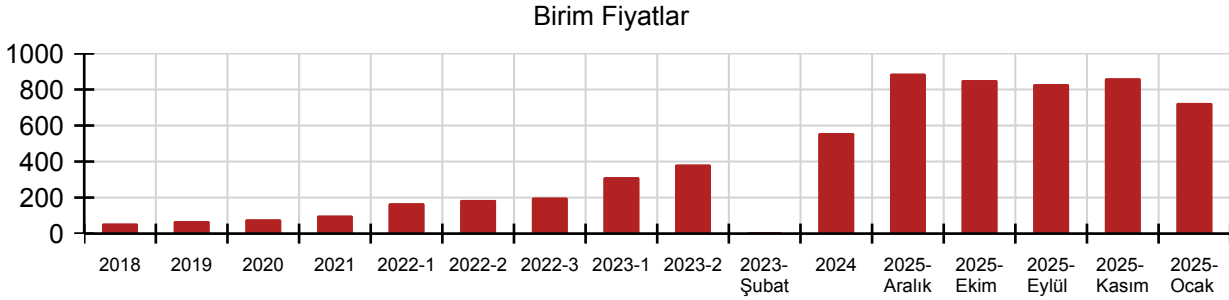

### Yapım Şartları

Onaylı tip (10/24) projesine ve şartnamesine göre derzin teşkili için bitümlü boya, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve TS 3078'e uygun PVC contanın iş başında temin edilmesi, PVC contanın kesilmesi, yerine konulması, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi idarece gerek görülmesi halinde laboratuvar deneylerinin yapılması, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli ahşap çıtaların yerleştirilmesi, bilahare çıtaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin derzin tamamlanmasını müteakip sızdırmazlık tecrübesinin yapılması ve derz yüzeylerinin bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıfatı, makina, araç, gereç giderleri, yükleme, boşaltma, taşıma, isif ve yüklenici kârı ile genel giderleri, dahim, (Derz alın kalıbı hariç) beton döşemelerde A (20/5) tipi 1. kalite PVC conta ile sızdırmazlık ve genişleme derzi yapılmasının; 1 metre fiyatı.

NOT:

- 1) Genleşme ve sızdırmazlık derzlerinde (2,5) cm pohistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli Poz No: 19.056/İB'den ayrıca ödenir.
- 2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta evsafının araştırma laboratuvarlarınınca yapılan deneyler sonucu uygun görülmesi şarttır. Uygun görülmeyen malzemeler kullanılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.670.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,001400
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,040000
40.120.1517	04.615/1	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,038000
40.120.1518	04.615/2	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	2,750000
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	1,880000
		(I 20/5 tipi) Zayıf Dahil		
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	0,094000
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,160000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.