

### 32.34.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>32.34.1-002</b>                        |
| <b>Tanımı</b>  | 1kV, 3x2.5/2.5 mm <sup>2</sup> NYCY K-Muf |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                      |
| <b>Kurum</b>   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]              |
| <b>Fasikül</b> | 2. Bölge (2024 ve Öncesi)                 |


#### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 971,33       | 842,53        | 0,00            |
| 2023-2      | 577,48       | 491,68        | 0,00            |
| 2023-1      | 577,48       | 491,68        | 0,00            |
| 2022-3      | 331,04       | 284,58        | 0,00            |
| 2022-2      | 331,04       | 284,58        | 0,00            |
| 2022-1      | 331,04       | 284,58        | 0,00            |
| 2021        | 201,44       | 181,05        | 0,00            |
| 2020        | 181,37       | 165,57        | 0,00            |
| 2019        | 171,70       | 157,87        | 0,00            |
| 2018        | 132,05       | 120,94        | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.34.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

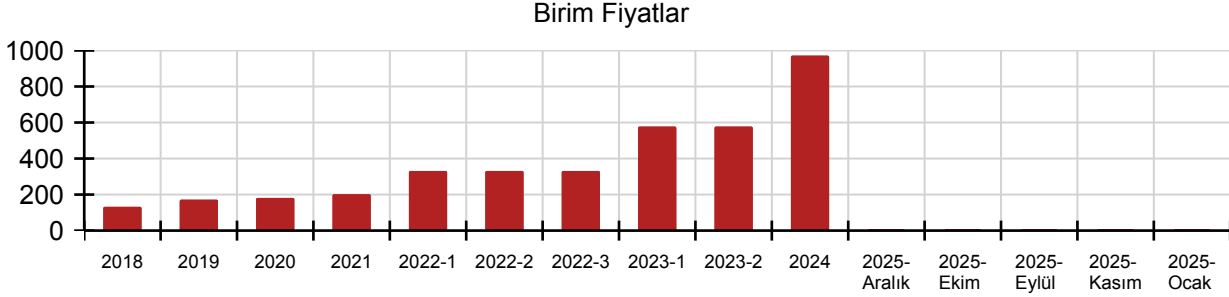

### Yapım Şartları

a) Malzeme : Şartnamesine ve standardına uygun imal edilmiş;

AG kablo ekleri : U0 / U (Um) : 0,6/1 kV beyan geriliminde, 50hz anma frekansında, standardına uygun ve sürekli beyan akım ve kısa devre arıza koşullarında çalışmaya uygun, dökme reçine veya standardına uygun malzemeyle doldurulmuş,

YG kablo ekleri :

- U0 / U (Um) : 3,6/6(7,2), 6/10(12), 8,7/15(17,5), 19/33(36) kV beyan gerilimlerinde, 50hz anma frekansında, standardına uygun ve sürekli beyan akım ve kısa devre arıza koşullarında çalışmaya uygun,

- Açıkta veya yeraltında kullanılmaya ve kullanım yerlerine göre; darbesiz, darbeli ve (-) 20 °C sıcaklıkta darbe dayanımına sahip tiplerde imal edilmiş,

- İmalat özelliğine göre;

- 1) Isı ile büzüşmeli,
- 2) Soğuk büzüşmeli,
- 3) Sıkı geçme,

Tiplerde ve malzemenin üzerine marka, referans kodu, kesiti, imal tarihi (Ay-Yıl) yazılı,

- YG kablo eklerinde; iletkenlerin ve ekran tel veya şeritlerin irtibatı için sıkma tip klemensler, elektrik alan deflektörü, elektriksel yalıtımı, rutubet ve mekanik etkilere karşı dış kılıftan oluşan ana parçalarla birlikte,

- Elektrik alanını kontrol altında tutmak, elektriksel yalıtımı sağlamak, rutubete ve mekanik etkilere karşı korumak için şartnamesinde belirtilen parça ve donanımlara sahip,

- Şartnamesinde belirtilen ambalaj kurallarına uygun kutular içerisinde, Türkçe montaj talimatnamesi ile kutuların üzerinde şartnamesinde belirtilen bilgiler (İmalatçı adı ve ticari unvanı, imal yılı ve son kullanma tarihi, sembolü, dâhili / harici tip olduğu, anma gerilimi, kullanılacağı kablonun sembolü - kesiti - gerilimi, v.s.) yazılı,

Şartnamesinde aranan şartları taşıyan komple kablo eki (Ek mufu) .

b) Montaj : Kablo ekinin (Ek mufu) ; teknik kurallara, Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik şartnamesine, imalat montaj talimatnamesine uygun olarak, kablo ekinin ile birlikte verilen montaj malzemelerinin kullanılarak ekin yapılması, yerine tespiti, şartnamesine göre topraklanması. İletkenlerin ve ekran tel veya şeritlerinin irtibatları sıkmalı tip terminallerle (pabuçlarla) yapılacak, lehimle irtibat yapılmayacaktır. Başlığın tespiti için lüzumlu malzeme (Profil demir, cıvata, kelepçe v.s.) montaj fiyatına dâhildir.

## 32.34.1-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.