

22.4.5-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	22.4.5-001
Tanımı	7.2 kV, 630A, 16kA Modüler Bara Bağ.Hücresi (Hava Yalıtımlı)
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge (2024 ve Öncesi)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	289697,84	21148,13	3849,98
2023-2	169026,53	12210,14	2246,00
2023-1	169026,53	12210,14	2246,00
2022-3	71525,28	7047,57	1302,79
2022-2	71525,28	7047,57	1302,79
2022-1	71525,28	7047,57	1302,79
2021	25342,50	4408,18	828,21
2020	19706,89	4042,24	756,80
2019	18540,42	3862,34	721,10
2018	13992,13	2943,39	551,98

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.5-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

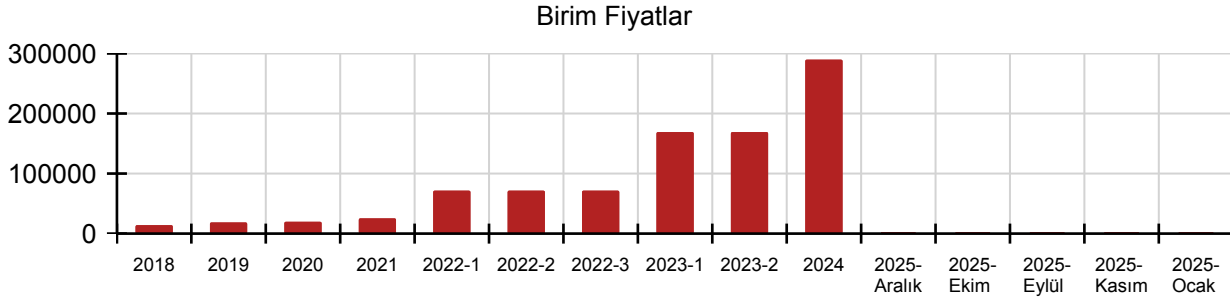

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafa olacak hücre aşağıdaki teçhizatladonatılacaktır.
- baralar,
 - SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan yük ayırıcı veya hava yalıtımlı ayırıcı,
 - kesicinin kaynak tarafını topraklayan ve kısa devre eden topraklama ayırıcısı,
 - SF6 gazı (mühürlü basınç sistemine sahip) veya vakumlu tipte kesici,
 - üç adet akım transformatörü (Flücre birim fiyatlarında, akım transformatörlerinin termikakım değerleri $I_{th}=100I_n$ baz alınmıştır. Daha büyük termik akım değerleri için, akımtransformatörlerinin birim fiyat listesinde belirtilen katsayılara göre hesaplanacak birimfiyat farkları, hücre birim fiyatına ilave edilecektir),
 - kesicinin kaynak tarafını topraklayan ve kısa devre eden topraklama ayırıcısı,
 - SF6 gazı ile dolu bir bölümde açıp kapayan ayırıcı veya hava yalıtımlı ayırıcı,
 - AG kontrol bölümünde 2 faz + 1 toprak, ters zamanlı, statik veya dijital tip aşırı akımrölesi, 3 adet ampermetre (Voltmetre, VVattmetre, Varmetre, Aktif sayaç ve Reaktif sayaç
 - ilave istekleri ilgili birim fiyatlarına göre ayrıca fiyattandırılacaktır.),
 - gözetleme pencereleri havalandırma delikleri ve gaz çıkış yerleri,
 - mimik diyagram,
 - şartnamesinde belirtilen kilitleme düzenleri.b) Montaj: Bara bağlama hücresinin ambalajlı olarak, montaj edilecek yere nakli, nakliye içingerekli sigorta masrafları, proje ve şartnamesine göre istenilen yere montajı, montaj için gerekliher türlü malzeme, montaj bîrim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

22.4.5-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.