

## 22.4.7-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| Poz No  | 22.4.7-003                                                |
| Tanımı  | 12 kV, 630A, 16kA Kablo Bağlantı Hücresi (Hava Yalıtımlı) |
| Birimi  | Adet                                                      |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                              |
| Fasikül | 3. Bölge (2024 ve Öncesi)                                 |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 72166,77     | 20122,72      | 3849,98         |
| 2023-2      | 42073,88     | 11683,38      | 2246,00         |
| 2023-1      | 42073,88     | 11683,38      | 2246,00         |
| 2022-3      | 19259,48     | 6763,91       | 1302,79         |
| 2022-2      | 19259,48     | 6763,91       | 1302,79         |
| 2022-1      | 19259,48     | 6763,91       | 1302,79         |
| 2021        | 8326,05      | 4269,05       | 828,21          |
| 2020        | 6944,65      | 3908,89       | 756,80          |
| 2019        | 6575,41      | 3730,85       | 721,10          |
| 2018        | 4992,21      | 2851,00       | 551,98          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.4.7-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

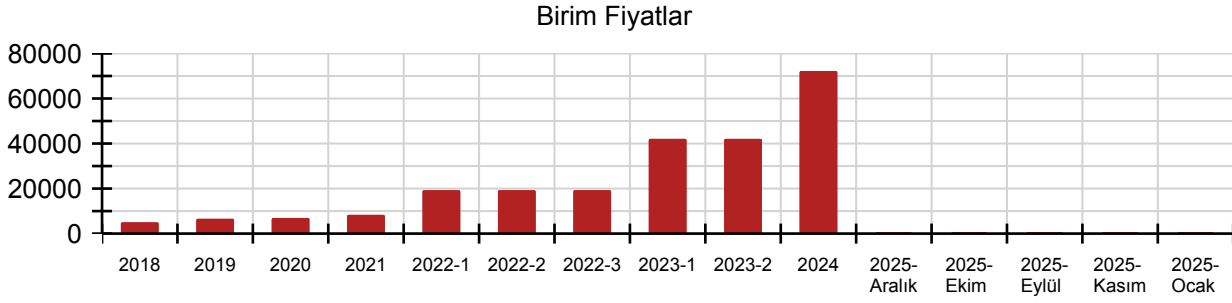

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta olacak hücre aşağıdaki teçhizatla donatılacaktır.
- baralar,
  - kablo bağlantı düzeneği,
  - ana devrenin gerilimli olup olmadığının hücre dışından kontrolünü sağlayan ışıklı tip gerilim göstergesi ve faz sırasının hücre dışından kontrolünü sağlayan gerilim kontrol prizleri
  - termostat kontrollü ısıtıcı. Kablo giriş bağlantı hücresi şartnamesinde belirtilen diğer teçhizatla komple ambalajlı olarak.
- b) Montaj: poz 22.4.1.b'deki şartlarla.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 22.4.7-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.