

## V.1870/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1870/001

**Tanımı** %100 Yerli Yün, 14-16 Mm Yüksekliğinde, 4000 Gr/M2 Halı Kaplaması Yapılması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1888,78      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1896,01      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 1580,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 1202,19      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 880,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 802,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 568,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 557,98       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 426,73       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 266,65       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 246,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 224,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1870/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

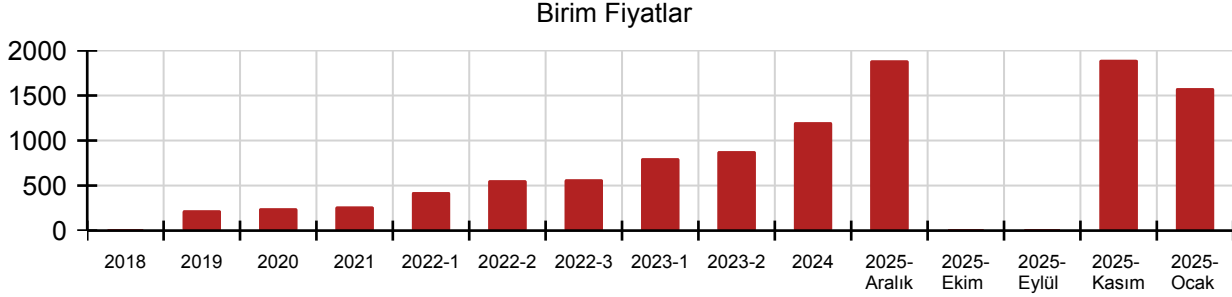

### Yapım Şartları

Mevcut ahşap döşeme yüzeylerinin üzerinin temizlenmesi, varsa çivi başlarının tamamen ahşaba gömülmesi, yün halı malzemesinin keçe üzerine serilerek yapıştırılması, ek yerlerinin düzgün ve itinalı olarak birleştirilmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil, 1m2 fiyatı.

**ÖLÇÜ:** Kaplama yapılan alanların m2 yüzeyi şeklinde hesaplanır. Kaplama yapılan kavisli yüzeyler en yakın geometrik forma göre hesaplanır. Kaplama yapılan alanda yer alan minber, kolon, sütun, korkuluk vb. gibi elemanlar ölçüden minha edilmez.

**NOT:** Zaiyatın % 5'den fazla olması durumunda, idarece tutulan gerekçeli değerlendirme raporu ve çizim ile zaiyatın fazla kısmı yükleniciye ödenir. **GENEL ÖZELLİKLERİ:** %100 yün olmalıdır (Sentetik karışımlar olmamalıdır). Halının toplam m2 ağırlığı en az 4,00 kg olmalıdır. Halının toplam yüksekliği 13 mm ile 17 mm arasında olmalıdır. Tarak adedi en az 300/metre olmalıdır. Atkı adedi en az 500/metre olmalıdır. m2 de en az 300.800 ilmek sayısı olmalıdır. Işık haslığı Açık renklerde en az 3-4 arası olmalıdır (krem, açık sarı) Orta renklerde en az 4-5 arası olmalıdır (mavi, yeşil vb.) Koyu renklerde en az 5-6 arası olmalıdır (bordo, larcivert). Sürtme haslığı en az 3 olmalıdır. Yıkama haslığı en az 3 olmalıdır. Alev almazlık sertifikası olmalıdır. Güve yemeziik sertifikası olmalıdır. Yün halıda koku olmaması için; canlı kırkım yapılmış yapak yününden imal edilen iplikten dokunmuş olmalı ve çok iyi yıkanmış olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1870/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                  | Birimi | Miktar   |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|            |                 | Malzeme:                                                                |        |          |
| 04.V54/001 |                 | %100 Yerli Yün, 14-16 Mm<br>Yüksekliğinde, 4000 Gr/M2 Halı<br>Kaplaması | m²     | 1,050000 |
| 04.V54/02  |                 | Halı altı keçe 1200g/m²                                                 | m²     | 1,000000 |
|            |                 | İşçilik:                                                                |        |          |
| 01.V05     |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                            | Saat   | 0,250000 |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi                                                    | Saat   | 0,750000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.