

V.1104/006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1104/006

Tanımı Çimento harcı ile yonu taşından 30-40 cmxserbest boy ortalama 20-25 cm (25 cm dâhil) derinlikte düz kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül

Birim Fiyatları


Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2026-Aralık	0,00	0,00	0,00
2026-Kasım	0,00	0,00	0,00
2026-Ekim	0,00	0,00	0,00
2026-Eylül	0,00	0,00	0,00
2026-Ağustos	0,00	0,00	0,00
2026-Temmuz	0,00	0,00	0,00
2026-Haziran	0,00	0,00	0,00
2026-Mayıs	0,00	0,00	0,00
2026-Nisan	0,00	0,00	0,00
2026-Mart	0,00	0,00	0,00
2026-Şubat	0,00	0,00	0,00
2026-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	6133,79	0,00	0,00
2023-2	3731,15	0,00	0,00
2023-1	2617,63	0,00	0,00
2022-3	1681,25	0,00	0,00
2022-2	1300,46	0,00	0,00
2022-1	1286,56	0,00	0,00
2021	839,79	0,00	0,00
2020	684,73	0,00	0,00
2019	593,76	0,00	0,00
2018	485,08	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.1104/006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1104/006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

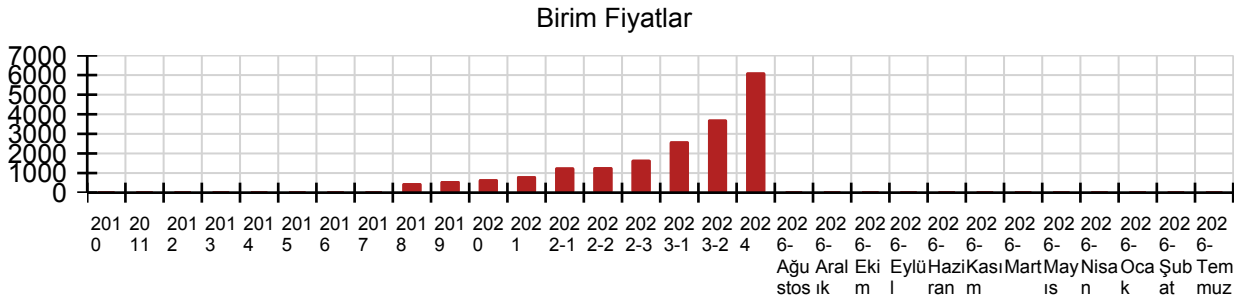

Yapım Şartları

Çimento harcı ile yonu taşından Kontrolün direktifine, mevcut ve orijinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak, 30-40cmxserbest boy ortalama 20-25Cm (25Cm dahil) kalınlıkta (derinlikte) düz kaplama yapılması işçiliği; taşın kenarlarına şerbet yuvasının açılması, taşın harca yapışması için arka yüzeyin murçlanması, taşın kuyruklu taş haline getirmesi, taşların şakuli derz aralarına gerek yatay gerek düşey derzlerde akçe geçmez tarzda boşluk kalmayacak şekilde, yatay satırların terazisinde olarak birer sıra halinde yerleştirilip arkalarına Poz no: V.0104A da belirtilen 400 doz Çimento harcının her sırada sulu olarak akıtılması ve gerek derzlerde gerekse arkalarında boşluk kalmayacak şekilde doldurulması, derzden dışarı çimento şerbeti akmaması için derz yüzlerinin leke bırakmayacak bir madde ile sıvanması (çamur veya macun), imalatın bitiminde yonu taşı yüzünde kalması muhtemel taş peşleri ile harç lekelerinin taş yüzü bozulmadan sertliği 1,5 dan küçük taşlarda taraklanarak, 1,5 dan yüksek taşlarda mucarta yapılarak taşın yüzeyinin düzeltilmesi ve özgün hale getirilerek temizlenmesi işi için (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.

NOT : Taş bedeli V.0227/001, V.0227/002, V.0227/003, V.0227/004, V.0227/005, V.0227/006, V.0227/007, V.0229/A01,V.0229/A02, V.0229/A03pozları arasından uygun olanından ödenir.

V.1104/006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Taş Hazırlanması		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.