

V.1104/B004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1104/B004

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 30-40 cmxserbest boy ortalama 12-15 cm (15 cm dâhil) derinlikte düz kaplama yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül

Birim Fiyatları


Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2026-Aralık	0,00	0,00	0,00
2026-Kasım	0,00	0,00	0,00
2026-Ekim	0,00	0,00	0,00
2026-Eylül	0,00	0,00	0,00
2026-Ağustos	0,00	0,00	0,00
2026-Temmuz	0,00	0,00	0,00
2026-Haziran	0,00	0,00	0,00
2026-Mayıs	0,00	0,00	0,00
2026-Nisan	0,00	0,00	0,00
2026-Mart	0,00	0,00	0,00
2026-Şubat	0,00	0,00	0,00
2026-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	1801,56	0,00	0,00
2023-2	1161,89	0,00	0,00
2023-1	831,48	0,00	0,00
2022-3	559,01	0,00	0,00
2022-2	466,76	0,00	0,00
2022-1	420,49	0,00	0,00
2021	265,75	0,00	0,00
2020	226,80	0,00	0,00
2019	198,46	0,00	0,00
2018	177,73	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.1104/B004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1104/B004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

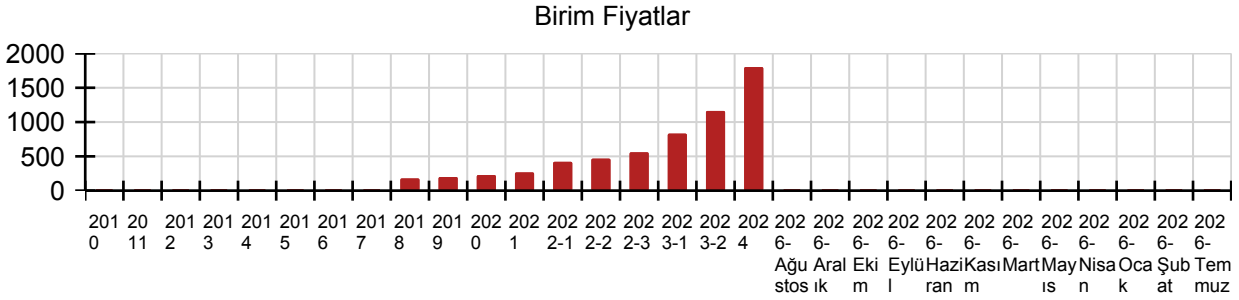

Yapım Şartları

Hidrolik Kireç Harcı ile yonu taşından Kontrolün direktifine, mevcut ve orijinal örneğine veya idarece verilecek projesine uygun olarak, 30-40cmxserbest boy ortalama 12-15Cm (15Cm dahil) kalınlıkta (derinlikte) düz kaplama yapılması işçiliği; taşın kenarlarına şerbet yuvasının açılması, taşın harca yapışması için arka yüzeyin murçlanması, taşın kuyruklu taş haline getirilmesi, taşların şakuli derz aralarına gerek yatay gerek düşey derzlerde akçe geçmez tarzda boşluk kalmayacak şekilde, yatay satırların terazisinde olarak birer sıra halinde yerleştirilip arkalarına Poz no: V.0130Dda belirtilen 400 doz hidrolik kireç harcının her sırada sulu olarak akıtılması ve gerek derzlerde gerekse arkalarında boşluk kalmayacak şekilde doldurulması, derzden dışarı hidrolik kireç şerbetinin akmaması için derz yüzlerinin leke bırakmayacak bir madde ile sıvanması (çamur veya macun), imalatın bitiminde yonu taşı yüzünde kalması muhtemel taş peşleri ile harç lekelerinin temizlenmesi işi için (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan kaplamanın dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kapı ve pencere boşlukları düşülür, kaplama dönen köşelerle kaplama yapılmış olan kapı ve pencere içleri alana ilave edilir.

NOT : Taş bedeli V.0227/001, V.0227/002, V.0227/003, V.0227/004, V.0227/005, V.0227/006, V.0227/007, V.0229/A01, V.0229/A02, V.0229/A03 pozları arasından uygun olanından ödenir.

NOT: 1-Tarak ve mucarta yapılması durumunda ilgili pozundan ödenir. Görünmeyen arka yüzlerde teknik bir zorunluluk olmadıkça tarak ve mucarta yapılmaz.2- Akçe geçmez yapıldığı için derz ödenmez.

V.1104/B004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0130/D		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan kaba sıva harcı	m ³	0,050000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.