

## V.2105/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2105/A1

**Tanımı** Düz Ahşap Yüzeylere İki Kat Suya Dayanıklı Nefes Alabilen Yarı Şeffaf (Renkli) Su Bazlı Ahşap Koruyucu Sürülmesi

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1021,43      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 1011,19      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 826,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 579,29       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 387,60       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 282,38       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 193,95       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 163,95       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 154,96       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 85,40        | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 72,89        | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2105/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

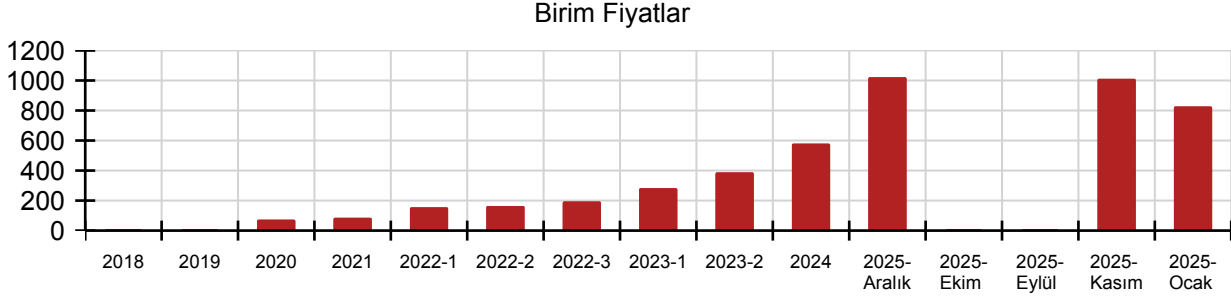

### Yapım Şartları

Kontrollüğün direktifi yada onaylı projesi doğrultusunda düz ahşap yüzeyine nefes alabilen alkid reçine esaslı su bazlı yarı-şeffaf ahşap koruyucunun iki kat sürülmesi işi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay - düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil beher m2 fiyatı.

ÖLÇÜ: Su bazlı ahşap koruyucu sürülen yüzeyler m2 olarak hesaplanır.

NOT: 1-Uygulama yapılacak ahşap yüzey temiz ve kuru olmalı, her tür yağ, kir vb. 'den arındırılmalıdır.

2-Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %18 'nin altında olmalıdır.

3-Yüzey, sürme işlemine geçmeden önce 120 numaralı zımpara ile zımparalanmalı ve tozdan arındırılmalıdır.

4-Uygulama, fırça ile 2 kat olacak şekilde; katlar arasında 16 saat beklenerek yapılmalıdır.

5-Katlar arasında 180/220 no 'lu zımpara kağıdı ile yoklama zımparası yapılmalıdır.

6-Güneş ışığı altında veya yağmurlu hava altında uygulanmamalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2105/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                     | Birimi | Miktar   |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|              |                 | Malzeme:                                                                                                   |        |          |
| 04.V42/01A1  |                 | Nefes Alabilen Alkid veya Alkid-Akrilik Karışım Reçine Esaslı Su Bazlı Yarı Şeffaf (Renkli) Ahşap Koruyucu | kg     | 0,160000 |
| 04.V42/04A13 |                 | Zımpara kağıdı(A4 ebadında)                                                                                | Adet   | 1,500000 |
|              |                 | İşçilik:                                                                                                   |        |          |
| 01.V03       |                 | Mütehassıs usta                                                                                            | Saat   | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.