

## 85.620.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 85.620.1702                                                                               |
| Tanımı  | 400 kVA, 33 (28.5-34.5)/0.4-0.231 kV, KURU TİP OG/AG GÜÇ TRANSFORMATÖRLER (Bakır sargılı) |
| Birimi  | Ad                                                                                        |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                                                              |
| Fasikül | Tüm Bölgeler                                                                              |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1136144,01   | 53288,50      | 27832,90        |
| 2025-Kasım  | 1126707,61   | 52845,91      | 27601,73        |
| 2025-Ekim   | 1108685,64   | 52000,63      | 27160,23        |
| 2025-Eylül  | 1081404,80   | 50721,07      | 26491,91        |
| 2025-Ocak   | 896570,51    | 42051,80      | 21963,90        |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 85.620.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

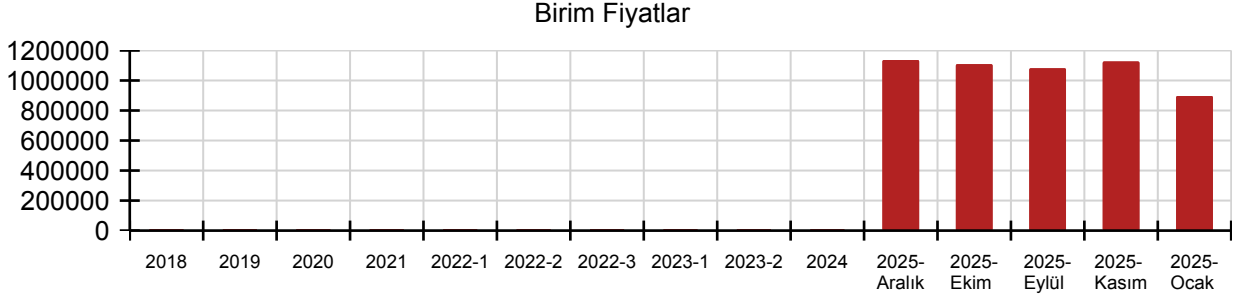

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş, üç fâzlı, iki sargılı, sargıları epoksi reçine ile örtülmüş, kuru tip, dahili şartlarda (bina içi) kullanılabilen, koruma sınıfı IP00 (Muhafazasız) doğal hava soğutmalı, boşta gerilim ayarlı, primer gerilimleri beş kademeli, anma gerilimleri 7.2-12-17.5-36kV 'a kadar, anma frekansları 50Hz, anma güçleri 250-400-500-630-1000-1600kVA'ya kadar bağlantı grupları Dyn 11 olan, tekerlekleri ile birlikte komple OG/AG trafo.
- b) Montaj: Trafonun proje ve şartnameye uygun olarak montajı. "Montaj edilecek yerin ortam sıcaklığı en az (-) 25°C en çok (+) 40°C'yi geçmeyecektir." (Trafonun önüne demir çerçeveli tel kafes yapılması, iki trafo bir odaya montaj edildiği zaman aralarına duvar örülmesi, trafoların montaj edildiği yerin havalandırma tertibatının yapılması durumunda bu işler ilgili pozundan ayrıca ödenecektir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.620.1702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.