

85.530.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	85.530.2004
Tanımı	17.5 kV 630 A 12.5 kA, HARİCİ TİP ADİ AYIRICILAR
Birimi	Ad
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	Tüm Bölgeler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	33497,15	10766,05	6345,98
2025-Kasım	33218,94	10676,63	6293,27
2025-Ekim	32687,59	10505,85	6192,61
2025-Eylül	31883,26	10247,34	6040,23
2025-Ocak	26433,76	8495,86	5007,83
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.530.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

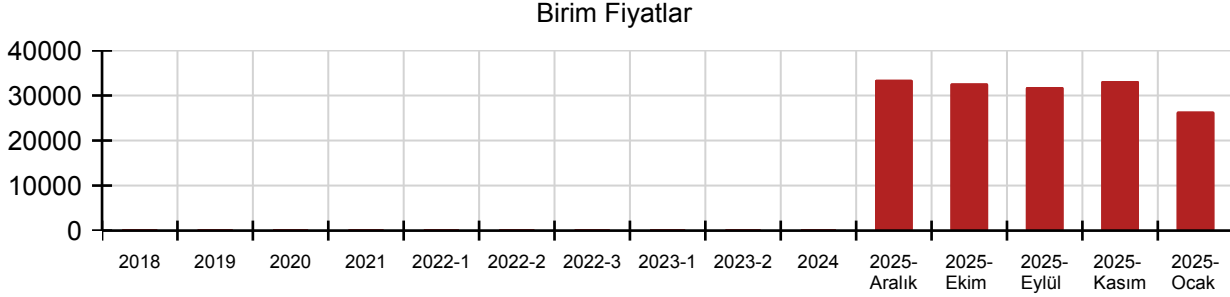

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, 7,2-12-17,5-36 kV anma gerilimlerinde, şartname ve projesine göre normal akım ve kısa süreli dayanım akım (ka) değerlerinden dahili ve harici tip üç fazlı ayırıcı.

Üç kutuplu ünite halinde; bıçakları, kontak ve terminalleri, şaseleri (sıcak daldırma usulü ile galvanizli), kumanda irtibat boruları (Dahili tiplerde en az % harici tiplerde ise 1" çapında ve galvanizli), kumanda mekanizması, kılavuz ve mesnetleri, mesnet ve itici izolatörleri (Dahili tiplerde porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden, harici tiplerde porselenden), bıçaklar sert elektrolitik bakırdan, bıçak ve kontakların temas yüzeyleri 15-20 mikron galvanizli gümüş kaplı olacaktır.

Gerekli tiplerde mekanik ve elektro mekanik kilit sistemleri, dahili tip sigortasız ayırıcılarda yardımcı kontaktları, diğer yardımcı donanım ve malzeme ile birlikte şartnamesinde belirtilen ölçülerde komple. (Sigortaların malzeme bedeli pozundan ayrıca ödenir.)

Yalnız toprak bıçakları bulunan ve sadece sabit kontaktları izoleli olan üç fazlı topraklama ayırıcısı. (Kumanda irtibat boruları, kumanda mekanizması, mekanik ve gerektiğinde elektromekanik kitleme sistemi dahil.)

b) Montaj: Seksiyonerlerin teknik kurallara göre montajı. Montaj için gerekli topraklama irtibatı, cıvata, çimento, montaj için kullanılan profil demirler v.s. nin malzeme ve montaj bedeli montaj bedeline dahildir. Kumanda mekanizması ile seksiyonerler arası irtibat borusu 2 m ara ile yataklanır.

Borunun malzeme ve montaj bedeli, montaj bedeline dahildir. Harici tiplerde kullanılacak asma kilit ile sigortalı tiplerde sigorta patronunun montaj bedeli montaj bedeline dahildir. Sigortalı tiplerde sigorta patronunun malzeme bedeli pozundan ayrıca ödenir.

Not: Porselen veya basınçlı epoksi reçine izolatörlerden hangisinin kullanılacağı teklife esas işlerin listesinde İdarece belirtilir.

85.530.2004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.