

85.620.1807 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	85.620.1807
Tanımı	1250 kVA, 33 (28.5-34.5)/0.4-0.231 kV, KURU TİP OG/AG GÜÇ TRANSFORMATÖRLER (Alüminyum sargılı)
Birimi	Ad
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	Tüm Bölgeler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1679993,63	73761,60	34880,39
2025-Kasım	1666040,20	73148,97	34590,68
2025-Ekim	1639391,48	71978,93	34037,40
2025-Eylül	1599051,84	70207,78	33199,86
2025-Ocak	1325741,04	58207,83	27525,32
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.620.1807 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

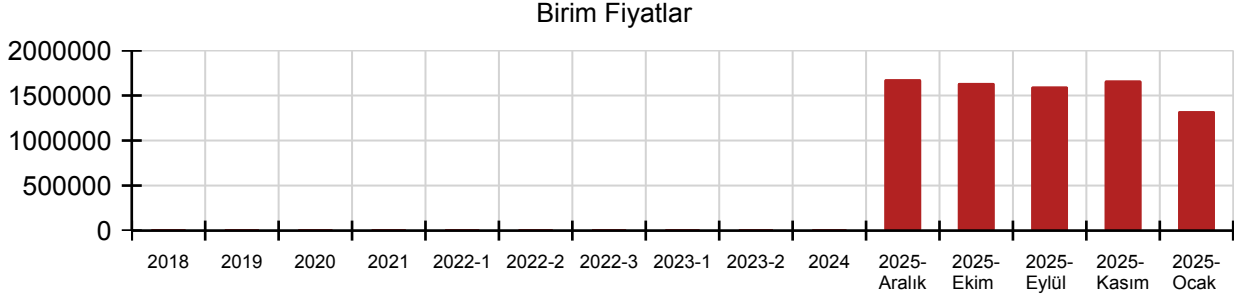

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş, üç fâzlı, iki sargılı, sargıları epoksi reçine ile örtülmüş, kuru tip, dahili şartlarda (bina içi) kullanılabilen, koruma sınıfı IP00 (Muhafazasız) doğal hava soğutmalı, boşta gerilim ayarlı, primer gerilimleri beş kademeli, anma gerilimleri 7.2-12-17.5-36kV 'a kadar, anma frekansları 50Hz, anma güçleri 250-400-500-630-1000-1600kVA'ya kadar bağlantı grupları Dyn 11 olan, tekerlekleri ile birlikte komple OG/AG trafo.
- b) Montaj: Trafonun proje ve şartnameye uygun olarak montajı. "Montaj edilecek yerin ortam sıcaklığı en az (-) 25°C en çok (+) 40°C'yi geçmeyecektir." (Trafonun önüne demir çerçeveli tel kafes yapılması, iki trafo bir odaya montaj edildiği zaman aralarına duvar örülmesi, trafoların montaj edildiği yerin havalandırma tertibatının yapılması durumunda bu işler ilgili pozundan ayrıca ödenecektir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.620.1807 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.