

85.890.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	85.890.1101
Tanımı	Toprak Kablo Kanalı Yapılması, KABLO KANALI YAPILMASI
Birimi	m3
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	Tüm Bölgeler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1563,88	1563,88	0,00
2025-Kasım	1550,89	1550,89	0,00
2025-Ekim	1526,08	1526,08	0,00
2025-Eylül	1488,53	1488,53	0,00
2025-Ocak	1234,11	1234,11	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.890.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

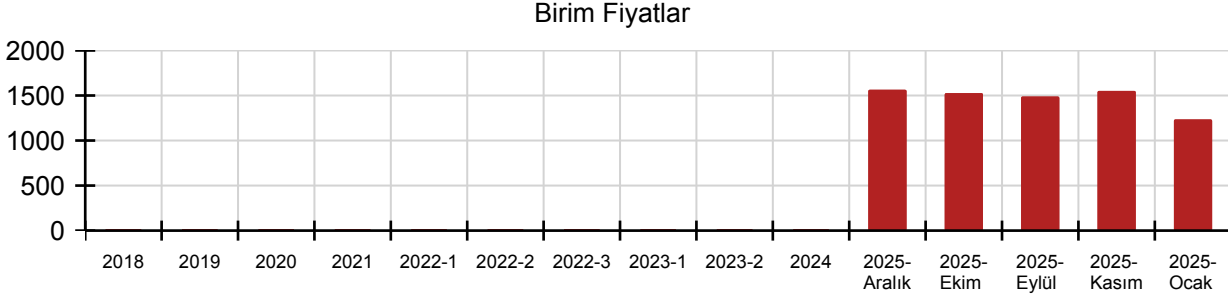

Yapım Şartları

b) Montaj: Kablo kanalları Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine ve Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esaslarına göre hazırlanacaktır. Kablo kanalına bedel ödenebilmesi için; projesinde belirtilen kablo montajının yapılması ve bozulan kaplamaların yeniden yapılarak zeminin eski haline getirilmiş olması zorunludur.

Tasfiye veya fesih halinde kablo montajı yapılmayan, açık olan kanallar bedelsiz olarak yüklenici tarafından doldurularak zemin eski haline getirilir.

Standart Kablo kanalının ebadının (40cmx60cmx80cm) üzerinde yapılacak kanal ebaçlı. kablo montaj usul ve esaslarındaki hesap yöntemiyle tespit edilir. Ödemede bu hesap sonucu bulunacak kanal hacmi [(taban genişliği+üst genişlik) / 2 x kanal derinliği x kanal boyu = m3] esas alınır. Kanala dönecek kablo ile boru, büz, kablo ek mufu kullanılması halinde bunlara ait malzeme ve montaj bedelleri ilgili pozlarından ayrıca ödenir.

Gerekli emniyet tedbirleri alınması, kazı çalışmasının makine ile yapılması veya zeminin uygun olması hallerinde kablo kanalının şevsiz yapılması durumunda (standart kanal için 40cmx40cmx80cm) kanal taban genişliği hesabı, kablo montaj usul ve esaslarındaki hesap yöntemiyle tespit edilir. Ödemede bu hesap sonucu bulunacak kanal hacmi [taban genişliği X kanal derinliği X kanal boyu = m3] esas alınır.

Toprak ve tüvenan kablo kanalları ve bunların kaplamalı olması durumlarına göre miktara bağlı katsayılar aşağıdaki tablodadır. Tabloda asfalt kaplamalı tüvenan kanal baz alınarak diğer katsayılar belirlenmiştir.

Teklif cetvelinde yalnız asfalt kaplamalı tüvenan kanala teklif alınması esastır. Kaplama ile ilgili katsayılar sökmeye ve eski haline getirme (yapma) fiyatı dâhildir. Yalnızca sökmeye olduğu yapmanın olmadığı durumlarda kaplamasız kanal hususları uygulanır.

Ancak sökülüp de yapılmayan kısım da kanal metrajına dâhil olup ayrıca herhangi bir bedel ödenmez.

Sökülen kaplama ile yapılan kaplama farklı olduğunda ödemelerde yapılan kaplamanın katsayısı esas alınacaktır. Kaplama cinsinin kanal üzerindeki genişliği, açılması gereken kanal ağız genişliğinden fazla olması durumunda ilave bedel ödenmez.

Her türlü kablo kanalının hazırlanması için gerekli tüm malzeme ve zayılatı ile gerektiği kadar koruyucu malzeme^ kazı ve işçilik bedelleri, artan taş ve toprağın idarece gösterilen yere atılması, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma bedelleri, kanal üzerinde kaplama varsa bu kaplamanın sökülmesi ve yapılmasıyla zeminin eski haline getirilmesi, İdarenin izniyle, kaplama yapıncaya kadar kanal üzerine yol kotu seviyesinde yapılan geçici dolgu, kanal yapılması birim fiyatına (TL/m) dahildir. İlgili kurumlara (Karayolları, Belediye vs.) mevzuatı gereği ödenecek kontrollük hizmet bedeli ile kazı ruhsatı harç bedeli idare tarafından karşılanacaktır.

85.890.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.