

## 85.211.1716 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| Poz No  | 85.211.1716                                               |
| Tanımı  | 36 kV 1250 A, PORSELEN DAHİLDEN-HARİCE GEÇİT İZOLATÖRLERİ |
| Birimi  | Ad                                                        |
| Kurum   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                              |
| Fasikül | Tüm Bölgeler                                              |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 23953,14     | 2396,35       | 962,55          |
| 2025-Kasım  | 23754,19     | 2376,44       | 954,55          |
| 2025-Ekim   | 23374,24     | 2338,43       | 939,29          |
| 2025-Eylül  | 22799,08     | 2280,89       | 916,17          |
| 2025-Ocak   | 18902,25     | 1891,04       | 759,58          |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 85.211.1716 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

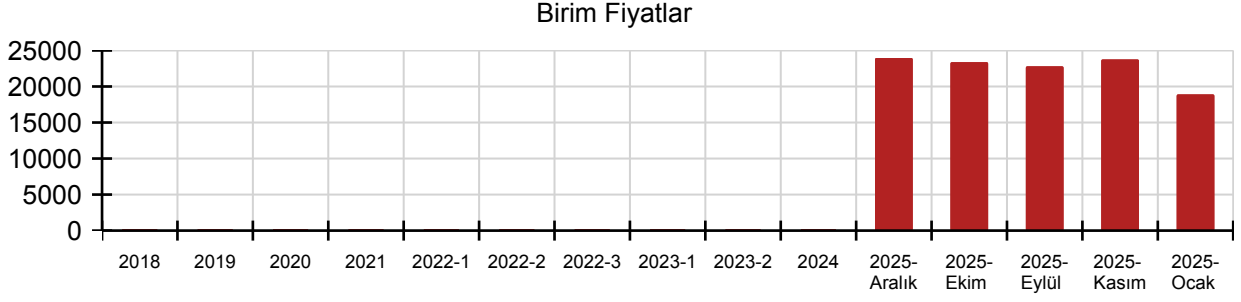

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, madenî flanşı ve soketleri yapıştırılmış vaziyette, izolatörün içinden iletken ve somunları (tij) monte edilmiş olarak, topraklama cıvatası ile komple porselenden mamul geçit izolatörü. Harici kısım normal tiplerde 20mm/kV, sis tiplerinde 25 mm/kV yüzeysel kaçak mesafeli olacaktır.

b) Montaj: izolatörlerin nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara göre montajı, izolatörü levhaya bağlamak için gerekli cıvatalar, serfil ve serfil cıvataları ile gerektiğinde kullanılacak Al-Cu adaptör parçasının malzeme ve montaj bedelleri, montaj birim fiyatına dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.211.1716 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.