

85.211.2310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	85.211.2310
Tanımı	24 kV 20 kV/mm Şalt Tipi (Dahili ve Harici) (4 kN - 5 kN), KOMPOZİT SİLİKON MESNET İZOLATÖRLER
Birimi	Ad
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	Tüm Bölgeler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1448,19	636,32	254,70
2025-Kasım	1436,17	631,03	252,58
2025-Ekim	1413,19	620,94	248,54
2025-Eylül	1378,42	605,66	242,43
2025-Ocak	1142,82	502,14	200,99
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.211.2310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

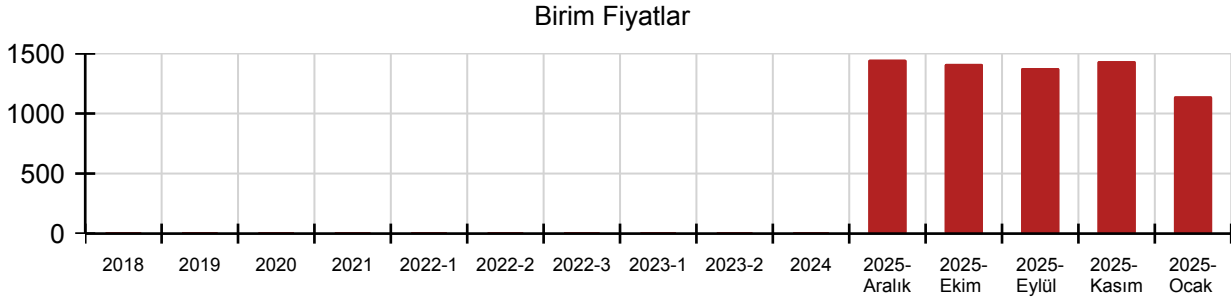

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, imal edilmiş Kompozit silikon askı ve gergi izolatörleri. Minimum mekanik kopma yüküne göre 40 kN ve 100 kN olmak üzere iki tip olacak, minimum nominal kaçak yolu uzunluğu (900mm) 25mm/kV ve kompozit silikon izolatörler pim topu, yuva kapilyaların boyutları şartnamesinde belirtilen boyutlarına uygun olacaktır.

85.211.2310 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.