

## 15.130.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>15.130.1001 (14.023)</b>
<b>Tanımı</b>	Aralıksız ahşap kaplamalı tam iksa
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	İnşaat (Yapı İşleri)


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	71,10	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.130.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

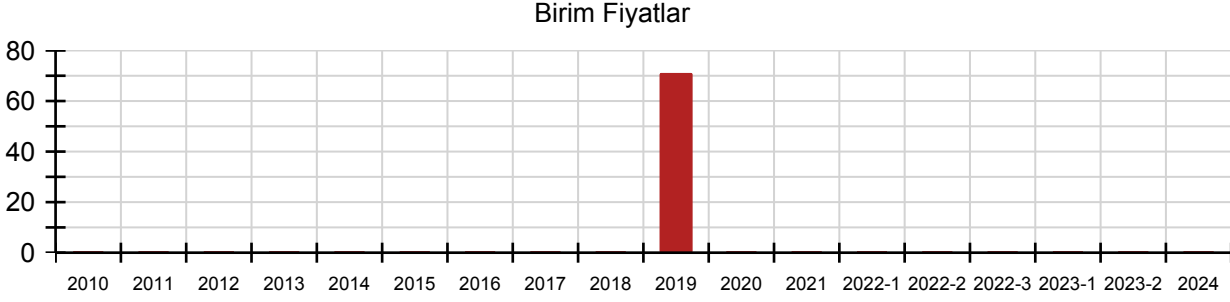

### Yapım Şartları

Kazılarda ahşap kaplamalı iksa yapılması, kazı çevresine icabında tabana çakılı ağaçlarla yatay desteklerin teşkil ettiği çerçeveye dayalı 4-8 cm kalınlıkta kalaslarla iksanın yapılması ve iş sonunda sökülmesi için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m<sup>2</sup> iksa fiyatı.

I- Kazılara tam ahşap kaplamalı iksa yapılması: \*\*\*

II- Kazılara sık aralıklı iksa yapılması, tüm iksa yüzünün en az %70 ini kaplayan sık aralıklı ahşap kaplamalı iksa yapılması.

III- Kazılara aralıklı ahşap kaplamalı iksa yapılması, tüm iksa yüzünün en az % (40-70) ini (%40 dâhil %70 hariç) kaplayan aralıklı ahşap kaplamalı iksa yapılması.

Ölçü: Fiilen iksa yapılan yüzey hesaplanır.

Not:

- 1) (I)'deki TAM AHŞAP KAPLAMALI İKSA fiyatı su basıncı altında bulunan gerçek akıcı zeminlerde kapladığı yüzeyde su geçirmez nitelikte yapılan iksaya uygulanır.
- 2) Her üç iksa birim fiyatı idarenin yazılı izni ile uygulanır.
- 3) Tüm iksa yüzünün %40 dan (%40 hariç) azını kaplayan iksalar için bir bedel ödenmez.
- 4) İksa kerestesinden toprak içine terk mecburiyetinde kalınan malzeme için ayrıca bir bedel ödenmez.
- 5) Sık ahşap kaplamalı iksa ve aralıklı ahşap kaplamalı iksada kalaslar arasındaki boşluklar çıkarılmaz.
- 6) İksadan çıkan malzeme yükleniciye aittir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 15.130.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
		Kereste 4 defada kullanılmak üzere 0.10 m <sup>3</sup> (1/4 x 0.10 m <sup>3</sup> =0.025 m <sup>3</sup> )		
10.130.4503	04.153	Yuvarlak yapı odunları (Çam) (II.sınıf) (TS ENV 1927-1, TS ENV 1927-2 TS ENV 1927-3, TS EN 1310, TS EN 1315-2)	m <sup>3</sup>	0,025000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
		Bulon lama karşılığı		
		İşçilik		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.