

25.458.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.458.1108 (257-208)
Tanımı	(100.000 kcal/h) 110 kW, Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	35699,59	2686,65	1343,33
2025-Kasım	35062,54	2663,60	1331,80
2025-Ekim	34800,60	2597,40	1298,70
2025-Eylül	34321,88	2516,00	1258,00
2025-Ocak	28525,00	2175,00	1087,50
2024	22725,00	1650,00	825,00
2023-2	16046,50	1000,00	500,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11352,50	605,00	302,50
2022-3	9345,38	390,00	195,00
2022-2	9255,38	300,00	150,00
2022-1	6562,50	300,00	150,00
2021	3610,00	284,00	142,00
2020	2890,00	232,00	116,00
2019	2370,00	197,00	98,50
2018	1710,00	155,00	77,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

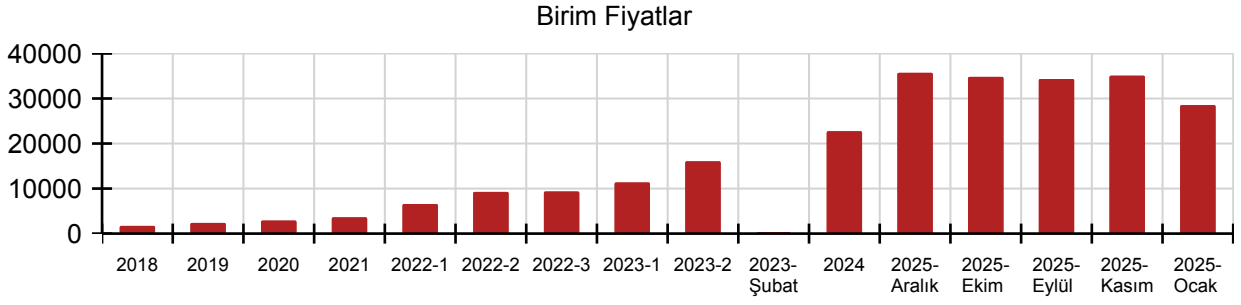

Yapım Şartları

Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı ısıtıcı (fiyata esas kapasite Logaritmik $t_m = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$, sıcak su ile çalışması ve serpantinde alın hızı 3 m/sn).

25.458.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.458.1108		(100000 kcal/h) 110 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.