

25.500.1115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.500.1115 (285-1115)
Tanımı	Isıtma Kapasitesi 700 kW, soğutma Kapasitesi 560 kW, Hava Kaynaklı Isı pompaları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7084325,06	243066,65	121533,33
2025-Kasım	6954937,24	240919,40	120459,70
2025-Ekim	6908442,93	234985,68	117492,84
2025-Eylül	6818757,44	227639,08	113819,54
2025-Ocak	5657261,93	196761,93	98380,97
2024	4517529,90	149154,90	74577,45
2023-2	3244419,06	90538,48	45269,24
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2550227,65	55852,65	27926,33
2022-3	2358441,98	36300,73	18150,37
2022-2	2350209,53	28068,28	14034,14
2022-1	1651643,38	27768,38	13884,19
2021	940700,00	18050,00	9025,00
2020	724500,00	14790,00	7395,00
2019	558500,00	12580,00	6290,00
2018	458200,00	9940,00	4970,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.500.1115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

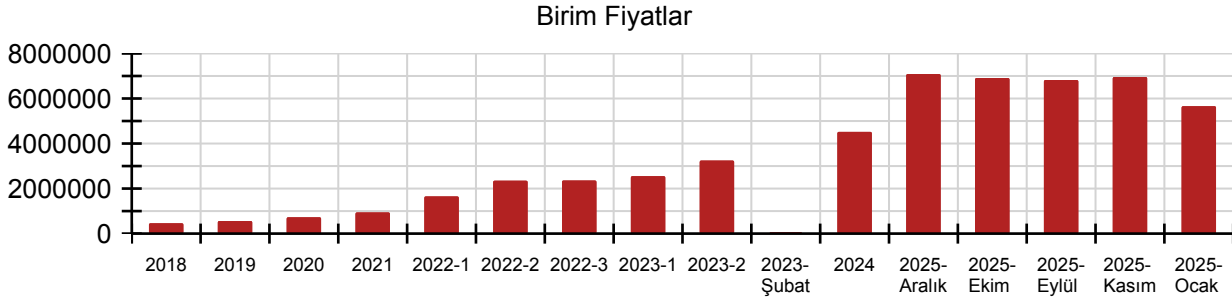

Yapım Şartları

Hava Kaynaklı Cihazlarda ERP-ECO DESIGN ve/veya ilgili standartlarına göre belirlenmiş en az COP: 3,70, EER: 2,70 verim değerlerine göre ısıtma ve soğutma kapasiteleri verilmiş cihazların, projesine uygun özellikte temini yerine montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır. *Cihaz kondenser fanları değişken hızlı olacaktır.

Isı pompası R407, R410A, R134A, R32, R 290 gazlar ile çalışan, ısıtmada ve soğutmada EN 14511 performans standardına uygun, ERP-ECO DESIGN kriterlerine uyumlu ve standartlarına göre uygunluk işaretli, paslanmaz çelik plakalı su/gaz ısı eşanjörlü, Cihaz içerisinde, soğutucu akışkan devresinde 4 yollu vanası, ısıtma ve soğutma özelliklerine sahip, Sistemde titreşim engelleyici bağlantı parçaları ile birlikte ve kontrol paneli dâhil, sisteme soğutucu gaz basılmış, çalışır halde teslimi yapılacaktır. Kapasite Hesabında; Hava Kaynaklı ısı pompalarında, ısıtmada dış hava sıcaklığı 7 °C, soğutmada dış hava sıcaklığı 35 °C, Toprak ve su kaynaklı ısı pompalarında ısıtmada kaynakta dolaşan su sıcaklığı 10 °C, soğutmada 30 °C, Isı pompalarında kullanıcı tarafı su çıkış sıcaklığı, ısıtmada 35 °C, soğutmada 7 °C referans olarak alınacaktır. Cihazların iç ve dış üniteleri ayrı olması durumunda, bakır borulama bedeli ilgili birim fiyatlardan hesaplanır. Ara değerler enterpolasyon ile bulunacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.500.1115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.500.1115		Isıtma Kapasitesi 700 kW, soğutma Kapasitesi 560 kW / Hava Kaynaklı Isı pompaları / Isı Pompaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	150,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	300,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	300,000000
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.