

25.470.5203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.470.5203 (261-550)
Tanımı	Cam yünü ile ısı yalıtımlı Hijyenik Alüminyum-Polyester laminasyonlu tam esnek (flexible) izoleli hava kanalları (Montaj malzemesi bedeli hariç.)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	944,15	335,84	167,92
2025-Kasım	935,05	332,95	166,48
2025-Ekim	909,79	324,69	162,35
2025-Eylül	890,08	314,50	157,25
2025-Ocak	775,63	271,88	135,94
2024	578,75	206,25	103,13
2023-2	435,38	125,00	62,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	314,38	75,63	37,82
2022-3	224,06	48,75	24,38
2022-2	212,81	37,50	18,75
2022-1	131,25	37,50	18,75
2021	73,50	23,70	11,85
2020	59,00	19,40	9,70
2019	54,50	16,50	8,25
2018	48,70	13,00	6,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.470.5203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

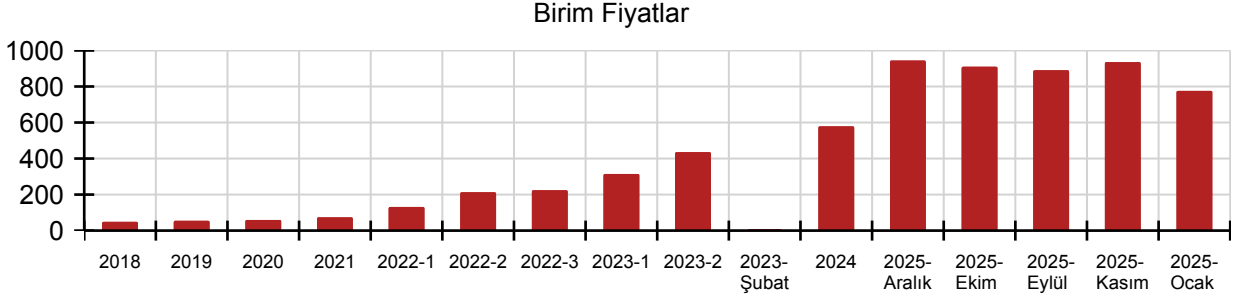

Yapım Şartları

TSE TS EN 13180 uygunluk belgesine sahip, Helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli, çelik tel üzerine, alüminyum ve polyester laminasyonlu şeritlerin sarılmasıyla üretilen, -30 °C ile +150 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen, azami +3000 Pa kullanma basıncına mukavim, içinden en fazla 30 m/sn hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum tam esnek hava kanalı olup iç alüminyum yüzeyi gümüş bazlı antimikrobiyal ile kaplı ve ISO 22196 testi ile antibakteriyel ve ASTM G21 testi ile antifungal özelliği tespit edilmiş, iç kanalın üzerine en az 16 kg/m³ yoğunluklu, 2,5 cm kalınlığında şilte tipi cam yünü ile izole edildikten sonra alüminyum polyester laminasyonlu malzeme ile ceketlenmiş, TS EN 13501-1 göre, “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik; Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1'e göre yanıcılık sınıfları Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları listesinde zor yanıcı veya zor alevlenici sınıfında olduğu akredite laboratuvarlar tarafından belgelenmiş, ısı yalıtımlı tam esnek hava kanalının temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.470.5203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.470.5203		Yalıtımlı Hijyenik Alüminyum Kaplı Tam Esnek Borudan Hava Kanalları / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.