

## 35.740.5421 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.740.5421 (952-324)</b>           |
| <b>Tanımı</b>  | 1.750 kVA, Ses izolasyon kabini        |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                   |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı          |
| <b>Fasikül</b> | Diesel Elektrojen Grupları ve Tesisatı |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 933705,41    | 16136,95      | 8068,48         |
| 2025-Kasım  | 922635,48    | 15998,55      | 7999,28         |
| 2025-Ekim   | 902932,08    | 15600,74      | 7800,37         |
| 2025-Eylül  | 892506,94    | 15111,94      | 7555,97         |
| 2025-Ocak   | 760212,75    | 13063,75      | 6531,88         |
| 2024        | 584100,00    | 9370,00       | 4685,00         |
| 2023-2      | 250700,00    | 4930,00       | 2465,00         |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 201700,00    | 3520,00       | 1760,00         |
| 2022-3      | 172300,00    | 2930,00       | 1465,00         |
| 2022-2      | 171896,00    | 2540,00       | 1270,00         |
| 2022-1      | 59960,00     | 2540,00       | 1270,00         |
| 2021        | 37840,00     | 1950,00       | 975,00          |
| 2020        | 29640,00     | 1600,00       | 800,00          |
| 2019        | 28320,00     | 1360,00       | 680,00          |
| 2018        | 22670,00     | 1100,00       | 550,00          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.740.5421 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

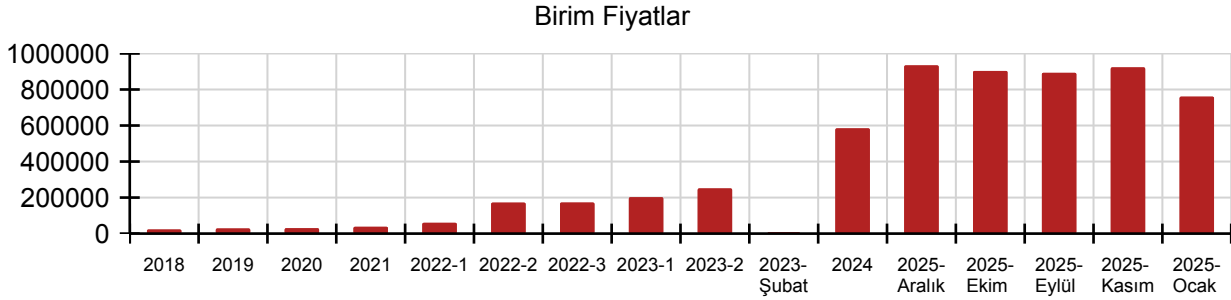

### Yapım Şartları

Jeneratörü açık hava şartlarının (kar, yağmur, vb.) direkt etkilerinden koruyacak ve bu şartlarda çalışmasını sağlayacak şekilde olacaktır. En az 1,5 mm kalınlığında çelik sacdan imal edilmiş olacaktır. İzolasyon malzemesi; TS EN 13501-1 standardına uygun, alev yürümez özellikte, ses yutum özelliği yüksek kapasiteli, 2000/14/AT Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelikte belirtilen değerleri karşılayacak şekilde yeterli yoğunlukta ve kabinin iç yüzeyine (tavan ve yan yüzeylere) sabitlenmiş olacaktır.

Kabinin tüm yönlerinden makinenin bakımının yapılacağı şekilde kapılar konulacaktır. Kapılar kapalı iken dışarıya ses kaçağını önlemek için uygun contalar konulacaktır. Ayrıca kapılar kilitlenebilir tipte yapılacaktır. Motordaki sesi kestikten sonra gürültü sadece egzoz da kalacağından dolayı bunun içinde ses boğma odaları bulunan egzostlar kullanılacaktır. Jeneratörün gücüne göre boyutları büyüyeceğinden kabinlerde ona göre ölçülendirilecektir. Her nevi bağlantı elamanları dâhil olmak üzere her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.740.5421 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                            | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                               |        |           |
| 30.740.5421 |                 | 1750 KVA / Ses izolasyon kabini /<br>DİESEL ELEKTROJEN GRUBU<br>TESİSATI (Rayici) | Ad     | 1,000000  |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                |        |           |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                          | Saat   | 11,200000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                   | Saat   | 11,200000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                          | Saat   | 11,200000 |
| 10.100.1091 |                 | Test, Ayar ve Devreye Alma Uzmanı                                                 | Sa     | 5,330000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.