

25.470.5103/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.470.5103/A (261-408/A)
Tanımı	Alüminyum-polyester laminasyonlu tam esnek borudan hava kanalları (Bükülebilir boru hava kanalı montaj malzemesi, %35 eklenmiş.)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	448,31	272,03	136,02
2025-Kasım	444,16	269,70	134,85
2025-Ekim	432,54	262,99	131,50
2025-Eylül	421,52	254,75	127,38
2025-Ocak	366,19	220,23	110,12
2024	275,06	167,06	83,53
2023-2	245,54	168,75	84,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	161,16	102,10	51,05
2022-3	122,05	65,81	32,91
2022-2	106,87	50,63	25,32
2022-1	84,71	50,63	25,32
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.470.5103/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

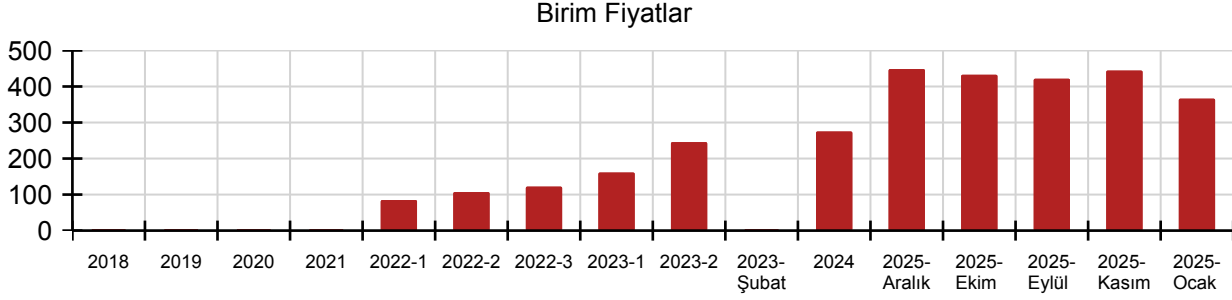

Yapım Şartları

TSE TS EN 13180 uygunluk belgesine sahip, helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli çelik tel üzerine, uygun kalınlıkta alüminyum ve polyester laminasyonlu şeritlerin sarılmasıyla üretilen, -30 °C ile +150 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen, azami +3000 Pa kullanım basıncına mukavim, içinden en fazla 30 m/s hızla hava geçebilen, iç ve dış yüzeyi alüminyum, TS EN 13501-1 göre, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik "; Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1'e göre yanıcılık sınıfları Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları Listesinde zor yanıcı veya zor alevlenici sınıfında olduğu akredite laboratuvarlar tarafından belgelenmiş, ısı yalıtımsız tam esnek hava kanalı temini ve yerine montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.470.5103/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.