

25.470.5201/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.470.5201/A (261-501/A)
Tanımı	Cam yünü ile ısı yalıtımlı yarı esnek izoleli alüminyum hava kanallar (Bükülebilir boru hava kanalı montaj malzemesi, %35 eklenmiş.)
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1292,95	453,38	226,69
2025-Kasım	1280,48	449,48	224,74
2025-Ekim	1245,85	438,33	219,17
2025-Eylül	1218,97	424,58	212,29
2025-Ocak	1062,29	367,04	183,52
2024	793,13	278,44	139,22
2023-2	596,54	168,75	84,38
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	431,16	102,10	51,05
2022-3	317,83	65,81	32,91
2022-2	302,64	50,63	25,32
2022-1	203,35	50,63	25,32
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.470.5201/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

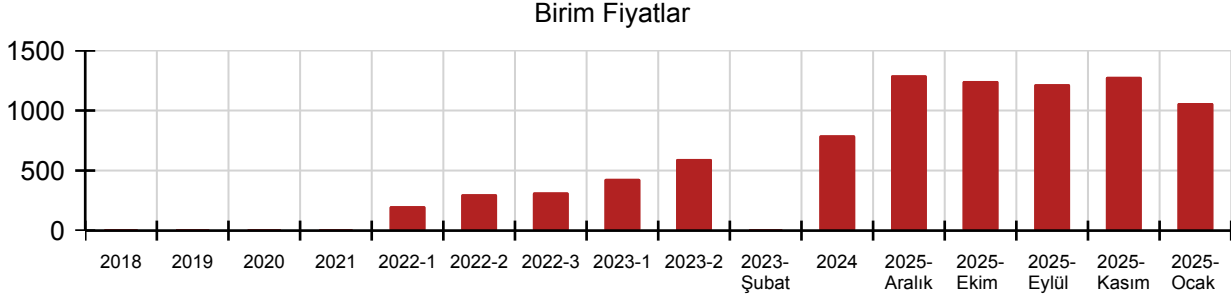

Yapım Şartları

En az 90 mikron kalınlığında saf alüminyum şeritlerin Ondüle edilerek birbirine kenetlenmesi ile üretilmiş -30 ile +250 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilen azami +2000 Pa kullanım basıncına mukavim, içinden en fazla 25 m/s hızla hava geçebilen, 16 kg/m³ yoğunluklu, 2,5 cm kalınlığında şilte tipi cam yünü ile yalıtılmış, TS EN 13501-1 göre, "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik "; Ek-2/Ç Yapı Malzemelerinin TS EN 13501-1'e göre yanıcılık sınıfları Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri İçin Yanıcılık Sınıfları Listesinde zor yanıcı veya zor alevlenici sınıfında olduğu akredite laboratuvarlar tarafından belgelenmiş, ısı yalıtımlı yarı esnek hava kanalı temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.470.5201/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.