

25.458.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.458.1105 (257-205)

Tanımı (40.000 kcal/h) 44 kW, Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20315,50	1679,16	839,58
2025-Kasım	19954,48	1664,75	832,38
2025-Ekim	19802,61	1623,39	811,70
2025-Eylül	19527,43	1572,50	786,25
2025-Ocak	16234,38	1359,38	679,69
2024	12931,25	1031,25	515,63
2023-2	9124,75	625,00	312,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6449,38	378,13	189,07
2022-3	5302,38	243,75	121,88
2022-2	5246,13	187,50	93,75
2022-1	3725,00	187,50	93,75
2021	2090,00	209,00	104,50
2020	1670,00	171,00	85,50
2019	1370,00	145,00	72,50
2018	1050,00	114,00	57,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.458.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

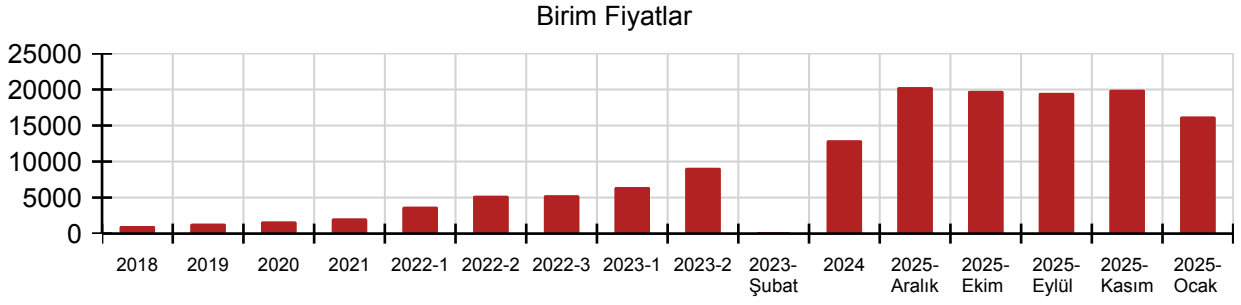

Yapım Şartları

Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı ısıtıcı (fiyata esas kapasite Logaritmik $t_m = 60\text{ }^{\circ}\text{C}$, sıcak su ile çalışması ve serpantinde alın hızı 3 m/sn).

25.458.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.458.1105		(40000 kcal/h) 44 kW / Bakır boru, bakır veya alüminyum kanatlı, galvanizsiz ısıtıcı veya PN 25 gerektiren haller için, dikişsiz çelik çekme boru, dizme çelik kanatlı sıcak galvanizli ısıtıcı / Santral Isıtıcıları (Pn 6-16 Kalitesinde) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.