

25.470.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.470.1602 (261-802)
Tanımı	20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama En az 20 mm kalınlıkta 80 mikron iç, 200 mikron dış yüzeyi alüminyum kaplı diğer özellikleri BFT 25.470.1600'e uygun olacaktır.
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Havalandırma ve Klima Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2438,34	799,05	399,53
2025-Kasım	2414,74	792,20	396,10
2025-Ekim	2349,21	772,50	386,25
2025-Eylül	2299,36	748,30	374,15
2025-Ocak	2004,38	646,88	323,44
2024	1602,50	490,00	245,00
2023-2	1223,13	296,88	148,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	895,00	182,50	91,25
2022-3	736,98	117,81	58,91
2022-2	709,79	90,63	45,32
2022-1	386,88	90,63	45,32
2021	261,00	51,00	25,50
2020	209,00	41,40	20,70
2019	177,00	35,20	17,60
2018	142,00	27,80	13,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.470.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

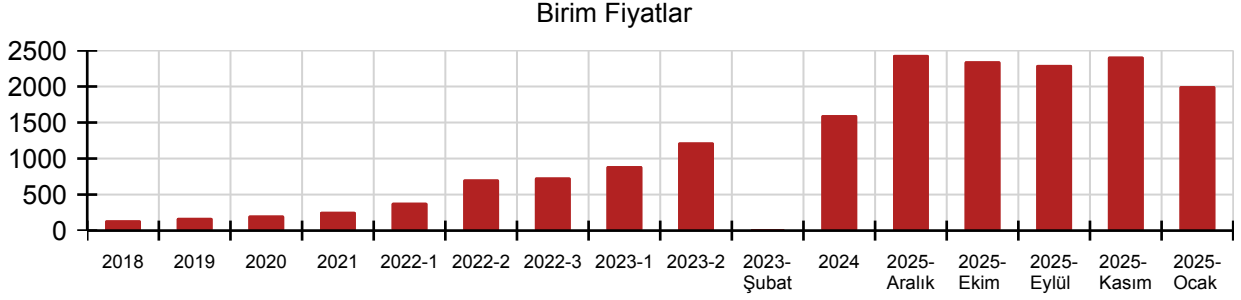

Yapım Şartları

İki yüzeyi alüminyum film kaplı, hücre PUR (Polyurethane) / PIR (poliizosiyanurat) yalıtım malzemeli (En Fazla $\lambda = 0,025 \text{ W/mK}$), $50 \pm 5 \text{ kg/m}^3$ yoğunlukta, 1300 Pa basınç dayanımında, gizli alüminyum flanşlı, PVC sürgülü bağlantı flanşlı, TS EN 1507 standardına göre class °C sızdırmazlığına, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği istenen şartlara uygun, (En zor alevlenici) TS EN 13501-1'e göre yanıcılık sınıfı belgeli, (TS) EN 13403'e uygun kanalların, birleştirme köşe noktalarında özel mastik ve PVC kapaklı ve sistemde bulunan damper, menfez vb. elemanlara bağlantılarını yapılabilen özel bağlantı profilleri ile birlikte, tespit malzemesi dâhil imal ve montajı. Askı tespit için uygun ölçülerde köşebent kullanılacak, vidalı askı çubukları ile tavan veya duvara tespit edilecektir ve bunlar için bir bedel ödenmeyecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.470.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.470.1602		20 mm yalıtım kalınlık 80/200 micron Al kaplama / Ön izoleli gofrajlı alüminyum panellerden projedeki ölçülerde hava kanalı yapılması / Hava Kanalı Levha Halinde (Rayici)	m²	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.