

35.140.3609 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.140.3609 (727-714)
Tanımı	3x70+35/16 mm ² , TS 1178 IEC 60502'ye uygun 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2125,51	187,59	93,79
2025-Kasım	2093,54	186,00	93,00
2025-Ekim	2020,26	181,38	90,69
2025-Eylül	1973,53	175,69	87,85
2025-Ocak	1692,01	151,88	75,94
2024	1280,00	122,00	61,00
2023-2	1070,00	64,00	32,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	832,00	39,80	19,90
2022-3	780,00	25,70	12,85
2022-2	773,53	19,70	9,85
2022-1	353,00	19,70	9,85
2021	211,00	15,10	7,55
2020	136,00	13,70	6,85
2019	129,00	13,10	6,55
2018	92,50	10,30	5,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.3609 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

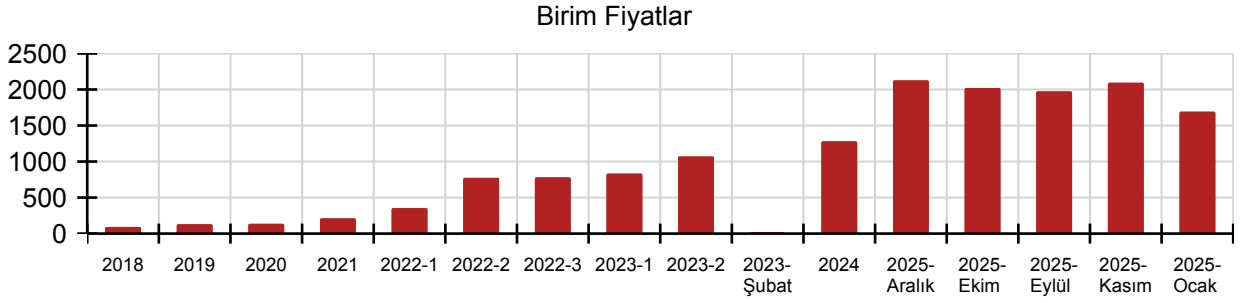

Yapım Şartları

TS IEC 60502-1+A1'e uygun YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) besleme hattı tesis edilmesi.

Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

35.140.3609 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.3609		3x70 + 35/16 mm ² / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,140000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,290000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,140000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.