

### 35.110.1856 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.110.1856 (715-1806)</b>                                                                                                                                                                     |
| <b>Tanımı</b>  | 4x1.000 A'e kadar Icu: 65 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10) In, elektronik korumalı, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                                                                                     |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                                                                                                                                                         |


#### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 70495,01     | 1000,55       | 500,28          |
| 2025-Kasım  | 69658,51     | 991,98        | 495,99          |
| 2025-Ekim   | 68171,69     | 967,31        | 483,66          |
| 2025-Eylül  | 67388,83     | 937,00        | 468,50          |
| 2025-Ocak   | 57397,30     | 810,00        | 405,00          |
| 2024        | 51730,00     | 287,00        | 143,50          |
| 2023-2      | 35240,00     | 151,00        | 75,50           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 29330,00     | 94,00         | 47,00           |
| 2022-3      | 21400,00     | 60,50         | 30,25           |
| 2022-2      | 21379,35     | 46,50         | 23,25           |
| 2022-1      | 13130,00     | 46,50         | 23,25           |
| 2021        | 7300,00      | 33,20         | 16,60           |
| 2020        | 6190,00      | 33,20         | 16,60           |
| 2019        | 5620,00      | 31,90         | 15,95           |
| 2018        | 3750,00      | 25,20         | 12,60           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.110.1856 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

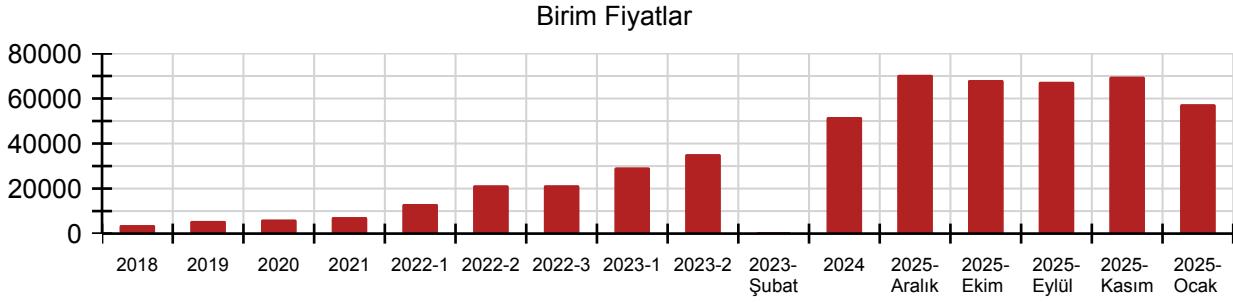

### Yapım Şartları

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği olan Ics değeri en az % 50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

### 35.110.1856 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                      |        |          |
| 30.110.1856 |                 | 4 x 1000 A'e kadar Icu 65 kA, I1 (0,5-1) In, I3(2-10)In, elektronik korumalı / 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu 65 kA, Elektronik Korumalı / Kompakt Tip Termik Ve Manyetik Koruyuculu Şalterler (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                       |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                                 | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                                                          | Saat   | 1,300000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                                                                 | Saat   | 1,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.