

35.160.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.160.1105 (734-105)
Tanımı	Avize sortisi, Aydınlatma sortisi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	781,00	436,00	218,00
2023-2	587,00	229,00	114,50
2023-1	437,00	149,00	74,50
2022-3	292,00	96,00	48,00
2022-2	269,85	73,50	36,75
2022-1	158,00	73,50	36,75
2021	102,00	52,50	26,25
2020	75,50	42,80	21,40
2019	71,50	40,70	20,35
2018	57,50	32,10	16,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

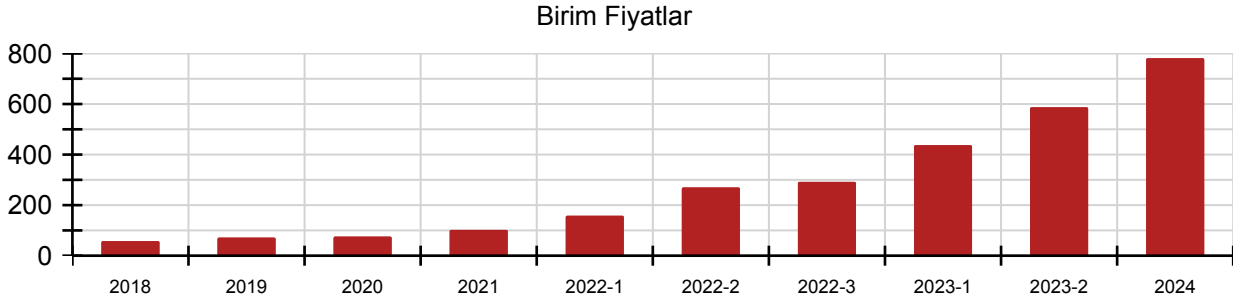

Yapım Şartları

PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm², sorti hatları en az 1,5 mm² faz ve nötr iletkenleri TS EN 60445'e göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. Ölçü: BFT No 35.160.1150 gibidir.

35.160.1105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2402		1x2,5 mm ² kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	10,000000
30.140.2401		1x1,5 mm ² kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	15,000000
30.160.6101		16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	10,000000
30.185.1101		Gömme normal anahtar (TS- 4915 EN 60669-1) / Anahtarlar / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
30.185.1250		Gömme buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,320000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,690000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,920000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.