

35.125.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.125.1205 (718-121)
Tanımı	60 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8981,59	463,22	231,61
2025-Kasım	8876,13	459,25	229,63
2025-Ekim	8685,49	447,84	223,92
2025-Eylül	8579,20	433,80	216,90
2025-Ocak	7311,25	375,00	187,50
2024	5780,00	231,00	115,50
2023-2	2450,00	231,00	115,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1990,00	144,00	72,00
2022-3	1590,00	93,00	46,50
2022-2	1565,85	71,50	35,75
2022-1	966,00	71,50	35,75
2021	548,00	51,00	25,50
2020	548,00	51,00	25,50
2019	522,00	48,80	24,40
2018	376,00	38,50	19,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

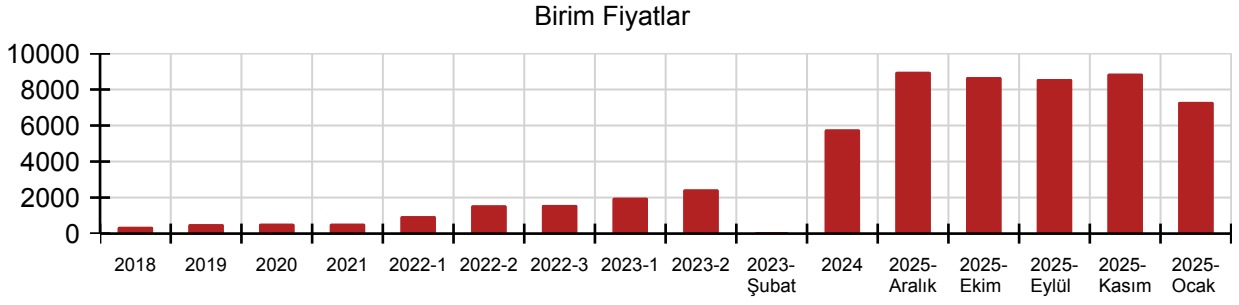

Yapım Şartları

BFT No 35.125.1100 ile aynı, enerjilendiğinde ilk başta gücü deşarj direnci üzerinden alıp, ilk kalkış akımından sonra ana kontakları kapatacak kompanzasyon kontaktörü her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.125.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.125.1205		60 kVAR'a kadar kompanzasyon kontaktörü / Kompanzasyon kontaktörleri / KONTAKTÖRLER (TS - 3629) (TS EN 60947-4-1) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.