

## 35.140.2508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.2508 (727-411)

**Tanımı** 3x2,5 mm<sup>2</sup> NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 77,50        | 41,50         | 20,75           |
| 2023-2 | 53,00        | 21,80         | 10,90           |
| 2023-1 | 38,00        | 13,60         | 6,80            |
| 2022-3 | 32,00        | 8,75          | 4,38            |
| 2022-2 | 29,91        | 6,70          | 3,35            |
| 2022-1 | 17,50        | 6,70          | 3,35            |
| 2021   | 11,50        | 5,15          | 2,58            |
| 2020   | 9,10         | 5,15          | 2,58            |
| 2019   | 8,85         | 4,95          | 2,48            |
| 2018   | 6,50         | 3,90          | 1,95            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.2508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

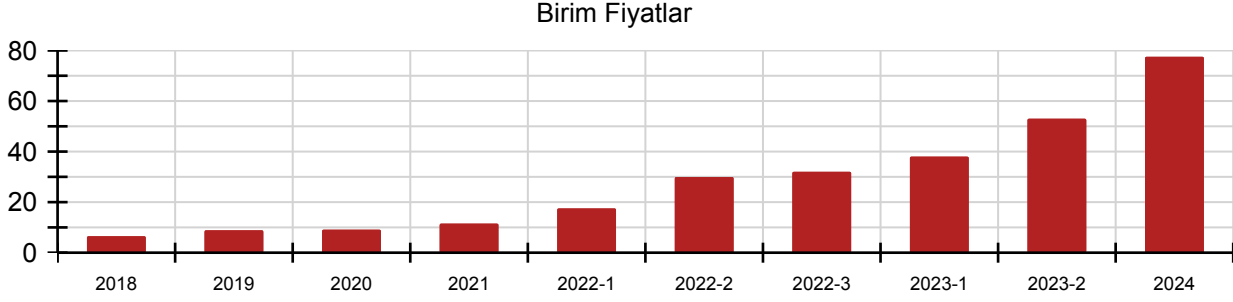

### Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun kurşunsuz PVC izoleli NVV (NYM) kablolar ile besleme hattı tesis edilmesi.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

### 35.140.2508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                 | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                    |        |          |
| 30.140.2508 |                 | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> / NVV (NYM) tipi kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                     |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                               | Saat   | 0,050000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                        | Saat   | 0,110000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                               | Saat   | 0,050000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.