

35.150.2178 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.150.2178 (791-415)
Tanımı	3x240+120 mm ² , 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6378,95	258,63	129,31
2025-Kasım	6280,78	256,40	128,20
2025-Ekim	6057,59	250,04	125,02
2025-Eylül	5920,10	242,20	121,10
2025-Ocak	5073,43	209,38	104,69
2024	3770,00	167,00	83,50
2023-2	3220,00	87,50	43,75
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2520,00	54,50	27,25
2022-3	2380,00	35,10	17,55
2022-2	2362,30	27,00	13,50
2022-1	1170,00	27,00	13,50
2021	653,00	20,70	10,35
2020	440,00	18,80	9,40
2019	439,00	18,00	9,00
2018	365,00	14,20	7,10

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.2178 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

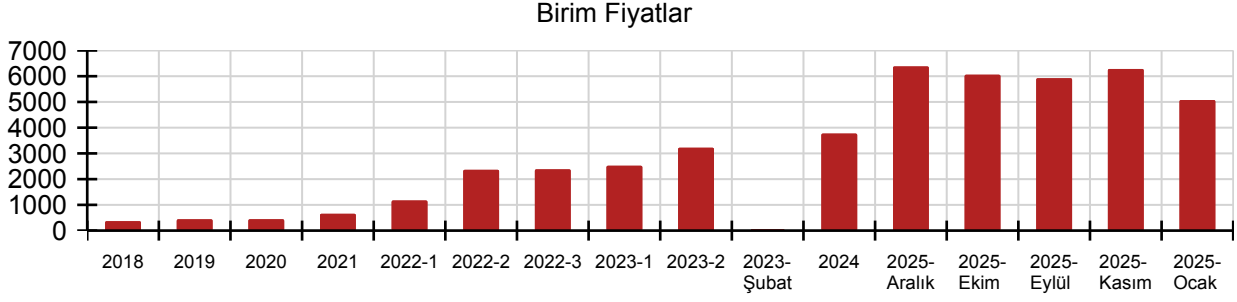

Yapım Şartları

TS HD 604 S1 standardına uygun, N2XH, 0,6/1 kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dâhil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

35.150.2178 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.2178		3x240+120 mm ² / N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,390000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.