

35.195.1220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.195.1220 (790-220)
Tanımı	45 kW'a kadar, üç fazlı, 1.500 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	75676,15	2828,13	1414,06
2025-Kasım	74774,83	2794,69	1397,35
2025-Ekim	73180,51	2733,09	1366,55
2025-Eylül	72308,25	2649,70	1324,85
2025-Ocak	61605,84	2287,84	1143,92
2024	43850,00	1480,00	740,00
2023-2	33370,00	778,00	389,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	27640,00	486,00	243,00
2022-3	23920,00	314,00	157,00
2022-2	23845,90	241,00	120,50
2022-1	17260,00	241,00	120,50
2021	8910,00	185,00	92,50
2020	6060,00	168,00	84,00
2019	4350,00	143,00	71,50
2018	3770,00	113,00	56,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.195.1220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

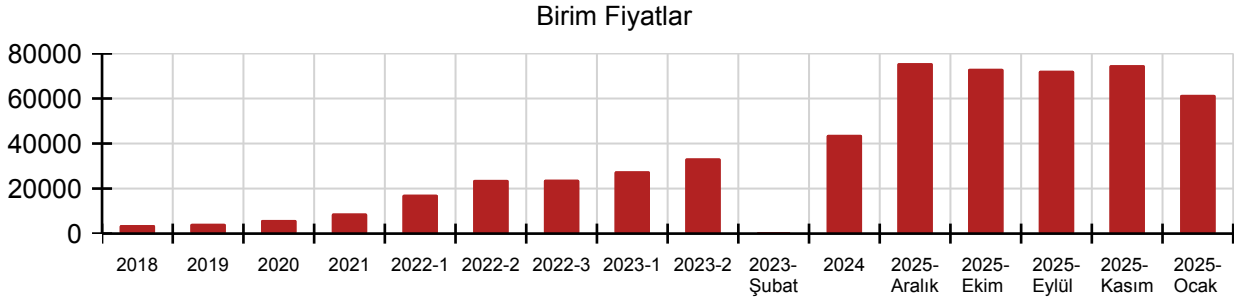

Yapım Şartları

Üç fazlı tam kapalı Türk standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1500 d/min (iki çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

35.195.1220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.195.1220		45 kw.a kadar / ÜÇ FAZLI 1500 d/min / ELEKTRİK MOTORLARI (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,500000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.