

## 35.140.5302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.140.5302 (727-1002)</b>                                                                                                         |
| <b>Tanımı</b>  | 3x25 ç/16 mm², TS 1178 IEC 60502'ye uygun alüminyum iletkenli 1 kV yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi. YAVŞV (NAYFY) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                                                                                     |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                                         |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                                                                                             |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 163,00       | 82,50         | 41,25           |
| 2023-2 | 116,00       | 43,40         | 21,70           |
| 2023-1 | 84,00        | 27,10         | 13,55           |
| 2022-3 | 71,50        | 17,50         | 8,75            |
| 2022-2 | 67,41        | 13,40         | 6,70            |
| 2022-1 | 40,10        | 13,40         | 6,70            |
| 2021   | 26,00        | 10,30         | 5,15            |
| 2020   | 22,40        | 9,30          | 4,65            |
| 2019   | 21,40        | 8,90          | 4,45            |
| 2018   | 17,40        | 7,00          | 3,50            |
| 2017   | 16,00        | 6,10          | 3,05            |
| 2016   | 13,90        | 5,65          | 2,83            |
| 2015   | 12,50        | 4,75          | 2,38            |
| 2014   | 12,50        | 4,30          | 2,15            |
| 2013   | 10,19        | 3,90          | 1,95            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.5302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

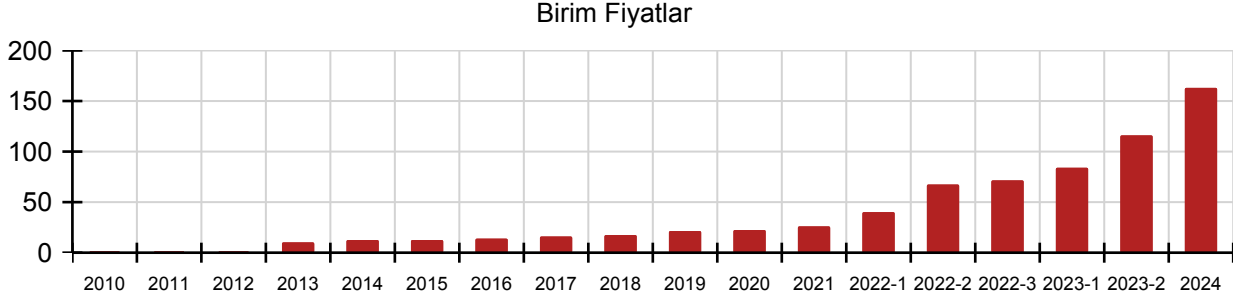

### Yapım Şartları

TS IEC 60502-1+A1'e uygun alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi edilmesi.

Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### 35.140.5302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                     |        |          |
| 30.140.5302 |                 | 3 x 25 ç/ 16 mm <sup>2</sup> / YAVŞV (NAYFY) tipi alüminyum iletkenli bir KV. yeraltı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                      |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                | Saat   | 0,100000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                                                         | Saat   | 0,210000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                                                | Saat   | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.