

KTB.61.5040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.61.5040

Tanımı Cam yüzeylere UV koruyucu film yapıştırılması

Birimi m²

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 4372,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 4334,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 3405,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3018,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1768,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.5040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

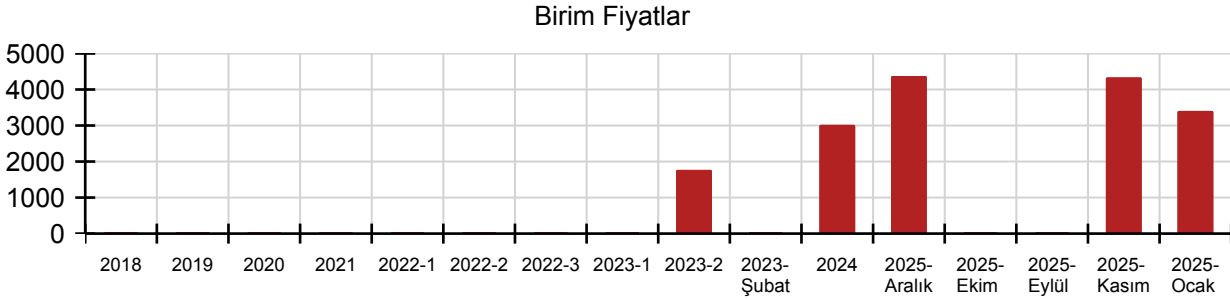

Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: Siyah veya fümre renkte İdarece belirlenecek kapaticılık özelliğine göre 1,2,3,4 veya 5 numaralı olarak adlandırılan cam filmi ile cam yüzeylere işlem yapılması işidir. İdarece sergileme elemanında (vitrin,sergileme ünitesi, pano vs.) veya mekanda zararlı UV ışınlarının %98'e kadar önlenmesi, eserlerin ve malzemelerin solmalarının ve yosun vs. sebebiyle zarar görmelerinin engellenmesi amacıyla yukarıda sayılan cam filmlerinden düşük, orta veya yüksek transpanlıkta (geçirgenlikte) olanının seçilmesi, kaplama yapılacak yüzeyin temizlenmesi, temizlenen yüzeye spreyci şekilde sıvı serpilmesi, filmin yapıştırılması, yapıştırma sonrası film ile cam arasında boşluk ve baloncuk bırakmayacak şekilde sabitlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzeyler metrekare olarak hesaplanır.

NOT : 1- Boşluklu veya baloncuklu uygulamalar söktürülür. Bunlar için bedel ödenmez.

2- Kullanılacak malzemelere ait garanti belgeleri uygulama öncesi İdareye sunularak uygun olduğu İdarece teyit edilmelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.5040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| 04.KTB.1200 | | UV koruyuculu, 70-80 mikron kalınlıkta 2 katlı cam filmi (2 ply) | m ² | 1,150000 |
| 10.100.1022 | 01.022 | Camcı ustası | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.