

25.305.6702/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.6702/A (202-1003/A)
Tanımı	DN 70 Santrifüj Pik Döküm Pis Su Boruları (Montaj malzemesi bedeli, %50 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2947,40	1160,36	580,18
2025-Kasım	2930,75	1150,41	575,21
2025-Ekim	2891,42	1121,82	560,91
2025-Eylül	2824,43	1086,66	543,33
2025-Ocak	2422,50	939,38	469,69
2024	2179,88	711,75	355,88
2023-2	1653,75	431,25	215,63
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1203,75	264,38	132,19
2022-3	953,34	170,63	85,32
2022-2	913,97	131,25	65,63
2022-1	605,63	131,25	65,63
2021	348,21	86,03	43,02
2020	280,25	70,50	35,25
2019	242,39	60,00	30,00
2018	172,50	37,05	18,53

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6702/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

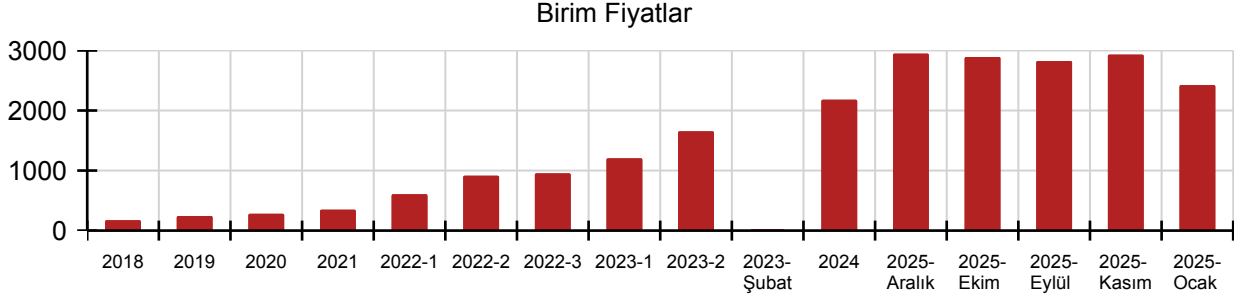

Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun Pik boru ve bağlantı parçaları TS EN 877'ye uygun olarak, yoğunluğu yaklaşık $7,2 \text{ kg/dm}^3$ olan malzemeden savurma döküm yöntemiyle TS EN 1561'e uygun olarak, bağlantı parçaları kataforoz elektro daldırma yöntemiyle (KTL) fosfatlanmış veya daldırma yöntemiyle boyanmış akabinde 180°C 'de fırınlanmış, TS EN 13501-1+A1 standardında yanmaz malzemeden, boruların iç yüzeyinde $130 \mu\text{m}$ iki bileşenli epoksi kaplamalı, dış yüzeyinde ise $40 \mu\text{m}$ akrilik kaplamalı, ses yalıtımı DIN 4109'a uygun olarak imal edilmiş pik boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak döşenmesi, TS EN 681-1 standardına uygun EPDM contalı kelepçeli bağlantılarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6702/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.