

25.305.6704/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.6704/A (202-1005/A)
Tanımı	DN 100 Santrifüj Pik Döküm Pis Su Boruları (Montaj malzemesi bedeli, %50 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3973,97	1841,29	920,65
2025-Kasım	3950,22	1825,50	912,75
2025-Ekim	3891,99	1780,11	890,06
2025-Eylül	3798,23	1724,33	862,17
2025-Ocak	3260,63	1490,63	745,32
2024	2880,75	1129,50	564,75
2023-2	2143,13	684,38	342,19
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1540,50	419,25	209,63
2022-3	1279,13	270,57	135,29
2022-2	1216,70	208,13	104,07
2022-1	819,38	208,13	104,07
2021	474,95	136,41	68,20
2020	382,62	111,80	55,90
2019	330,65	95,15	47,58
2018	219,00	44,10	22,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6704/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

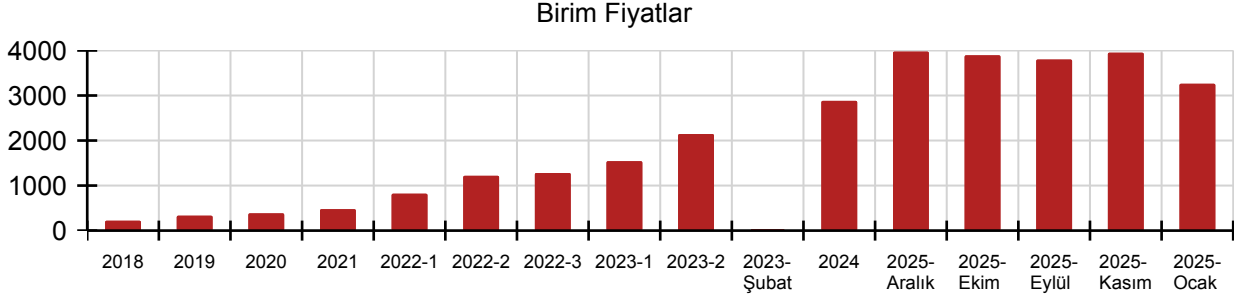

Yapım Şartları

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun Pik boru ve bağlantı parçaları TS EN 877'ye uygun olarak, yoğunluğu yaklaşık $7,2 \text{ kg/dm}^3$ olan malzemeden savurma döküm yöntemiyle TS EN 1561'e uygun olarak, bağlantı parçaları kataforoz elektro daldırma yöntemiyle (KTL) fosfatlanmış veya daldırma yöntemiyle boyanmış akabinde 180°C 'de fırınlanmış, TS EN 13501-1+A1 standardında yanmaz malzemeden, boruların iç yüzeyinde $130 \mu\text{m}$ iki bileşenli epoksi kaplamalı, dış yüzeyinde ise $40 \mu\text{m}$ akrilik kaplamalı, ses yalıtımı DIN 4109'a uygun olarak imal edilmiş pik boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak döşenmesi, TS EN 681-1 standardına uygun EPDM contalı kelepçeli bağlantılarının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.6704/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.