

## 25.337.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.337.1202 (225-122)</b>   |
| <b>Tanımı</b>  | 65 Ø mm, Kaynaklı Hava Ayırıcı |
| <b>Birimi</b>  | Adet                           |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat               |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 7053,91      | 1134,89       | 567,44          |
| 2025-Kasım  | 7017,29      | 1125,15       | 562,58          |
| 2025-Ekim   | 6893,14      | 1097,19       | 548,60          |
| 2025-Eylül  | 6769,66      | 1062,80       | 531,40          |
| 2025-Ocak   | 6285,00      | 918,75        | 459,38          |
| 2024        | 5806,25      | 696,25        | 348,13          |
| 2023-2      | 4679,38      | 421,88        | 210,94          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 3805,63      | 258,13        | 129,07          |
| 2022-3      | 3714,06      | 166,56        | 83,28           |
| 2022-2      | 3675,63      | 128,13        | 64,07           |
| 2022-1      | 2278,13      | 128,13        | 64,07           |
| 2021        | 1311,85      | 83,98         | 41,99           |
| 2020        | 1051,13      | 68,83         | 34,42           |
| 2019        | 1040,86      | 58,56         | 29,28           |
| 2018        | 1250,00      | 310,00        | 155,00          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.337.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

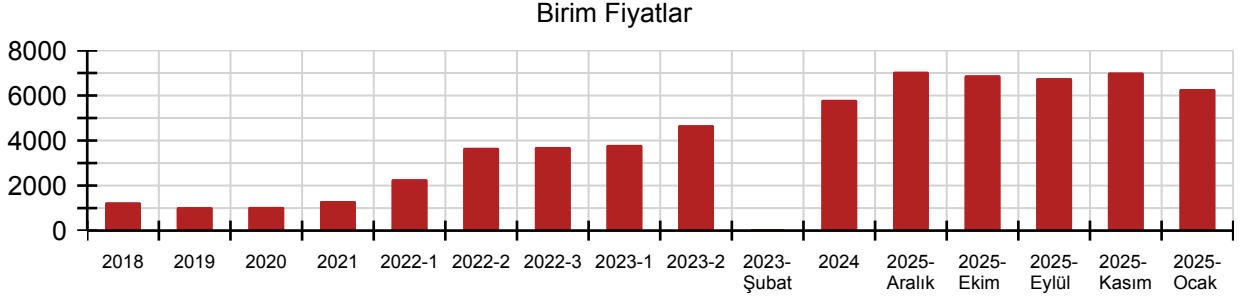

### Yapım Şartları

Isıtma sisteminde oluşan havayı tahliye etmek için pirinç veya TS ISO 1129 standartlarına uygun malzemeden mamul, PN16 sınıfında imal edilmiş gövdesi, hava ve suyu ayırıcı bölümde paslanmaz çelik veya muadili hava toplayıcı perdesi olan, gövdenin üst kısmında hava tahliyesi için musluk ve otomatik ventili bulunan, 120 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen hava ayırıcısının işyerinde temini ve montajının yapılması.

## 25.337.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                 | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                    |        |          |
| 20.337.1202 |                 | 65 Ø mm. / Kaynaklı Hava Ayırıcı / Ayırıcılar (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                     |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                               | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                         | Saat   | 1,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                | Saat   | 1,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.