# KTB.95.6010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.95.6010** |
| Tanımı | CCTV Monitor 87"-100 |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 670531,39 | 2460,63 | 1230,32 |
| 2025-Kasım | 631713,35 | 2439,50 | 1219,75 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 562762,66 | 1992,00 | 996,00 |
| 2024 | 587500,00 | 1206,00 | 603,00 |
| 2023-2 | 274735,48 | 603,00 | 301,50 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 220612,00 | 450,00 | 225,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.95.6010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

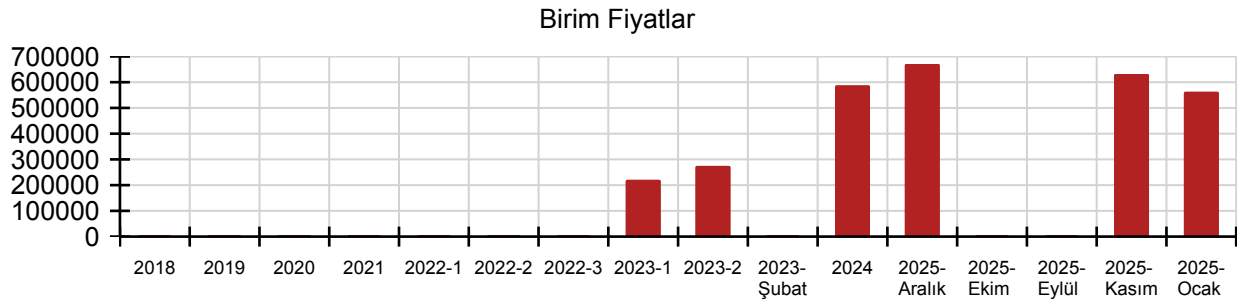


## Yapım Şartları

1. Ekran boyutu en az 97.5 inch olmalıdır.
2. Ekran IPS teknolojisine göre üretilmiş olmalıdır.
3. Ekran çözünürlüğü en az 3840 x 2160 olmalıdır.
4. Ekran parlaklığı en az 500 cd/m2 olmalıdır.
5. Ekran kontrast oranı en az 1300:1, dinamik kontrast oranı ise 500.000:1 olmalıdır.
6. Görüntü formatı 16:9 olmalıdır.
7. Tepkime süresi en fazla 8 ms olmalıdır.
8. Ekranın panel ömrü en az 50.000 saat olmalıdır.
9. Yataydan/Dikeyden izlenme açısı en az 178° olmalıdır.
10. Display Port1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2) girişleri olmalıdır.
11. Ses giriş ve çıkışları olmalıdır.
12. Kontrol amaçlı RS232 ve RJ45 bağlantıları olmalıdır.
13. Ekran boyutları en fazla 2193.2 x 1248.2 x 87.9 / 97.9mm olmalıdır.
14. Ağırlığı en fazla 90.6 kg olmalıdır.
15. Güç kaynağı 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz olmalıdır.
16. 10 x 15'e kadar döşemeli matris kurulum yapılabilmelidir.
17. Ses için 2 x 10W RMS hoparlörleri olmalıdır.
18. 0-40°C sıcaklıktaki, %20-%80 nem oranındaki ortamlarda sorunsuz çalışabilmelidir.
19. İşletim sistemi Android (8.0) olmalıdır.
20. Tek merkezden birden fazla monitörün içeriğini kontrol etmeye ve düzenlemeye yarayan CMND Create &Control özelliğine sahip olmalıdır.
21. İçeriğin bulut üzerinden (entegre edilmiş HTML5 browser üzerinden) kontrol edilebilmesi için SmartBrowser özelliği olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.95.6010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 04.KTB.8610 | | CCTV Monitor 87"-100 | Adet | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 3,840000 |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırak | Saat | 3,840000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.