

## KTB.95.6010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>KTB.95.6010</b>
<b>Tanımı</b>	CCTV Monitor 87"-100
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Kültür Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	670531,39	2460,63	1230,32
2025-Kasım	631713,35	2439,50	1219,75
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	562762,66	1992,00	996,00
2024	587500,00	1206,00	603,00
2023-2	274735,48	603,00	301,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	220612,00	450,00	225,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.95.6010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

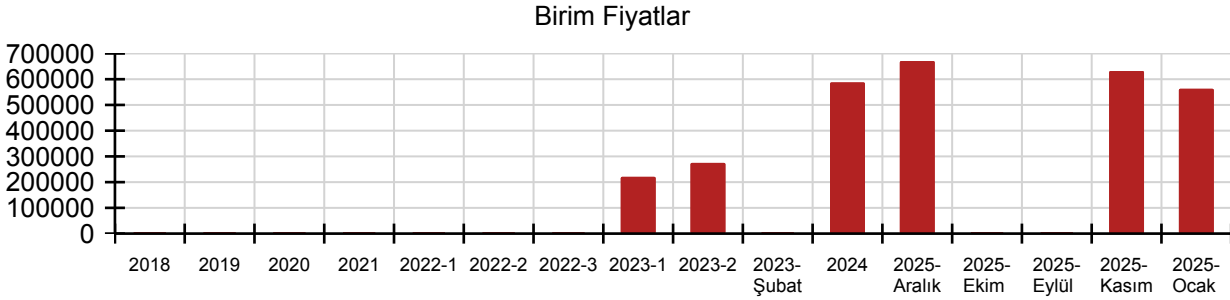

### Yapım Şartları

1. Ekran boyutu en az 97.5 inch olmalıdır.
2. Ekran IPS teknolojisine göre üretilmiş olmalıdır.
3. Ekran çözünürlüğü en az 3840 x 2160 olmalıdır.
4. Ekran parlaklığı en az 500 cd/m2 olmalıdır.
5. Ekran kontrast oranı en az 1300:1, dinamik kontrast oranı ise 500.000:1 olmalıdır.
6. Görüntü formatı 16:9 olmalıdır.
7. Tepkime süresi en fazla 8 ms olmalıdır.
8. Ekranın panel ömrü en az 50.000 saat olmalıdır.
9. Yataydan/Dikeyden izlenme açısı en az 178° olmalıdır.
10. Display Port1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x3), USB 2.0 (x2) girişleri olmalıdır.
11. Ses giriş ve çıkışları olmalıdır.
12. Kontrol amaçlı RS232 ve RJ45 bağlantıları olmalıdır.
13. Ekran boyutları en fazla 2193.2 x 1248.2 x 87.9 / 97.9mm olmalıdır.
14. Ağırlığı en fazla 90.6 kg olmalıdır.
15. Güç kaynağı 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz olmalıdır.
16. 10 x 15'e kadar döşemeli matris kurulum yapılabilmelidir.
17. Ses için 2 x 10W RMS hoparlörleri olmalıdır.
18. 0-40°C sıcaklıktaki, %20-%80 nem oranındaki ortamlarda sorunsuz çalışabilmelidir.
19. İşletim sistemi Android (8.0) olmalıdır.
20. Tek merkezden birden fazla monitörün içeriğini kontrol etmeye ve düzenlemeye yarayan CMND Create & Control özelliğine sahip olmalıdır.
21. İçeriğin bulut üzerinden (entegre edilmiş HTML5 browser üzerinden) kontrol edilebilmesi için SmartBrowser özelliği olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.95.6010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8610		CCTV Monitor 87"-100	Adet	1,000000
		Montaj Karşılığı		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,840000
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	3,840000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.