48.410.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**48.410.3102**
Tanımı	2 cm kalınlığındaki bazalt plaklarla duvar kaplaması yapılması
Birimi	m²
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2359,65	0,00	0,00
2025-Kasım	2338,66	0,00	0,00
2025-Ekim	2284,60	0,00	0,00
2025-Eylül	2222,20	0,00	0,00
2025-Ocak	1933,10	0,00	0,00
2024	1429,11	0,00	0,00
2023-2	941,18	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	626,60	0,00	0,00
2022-3	410,49	0,00	0,00
2022-2	346,64	0,00	0,00
2022-1	298,70	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.410.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

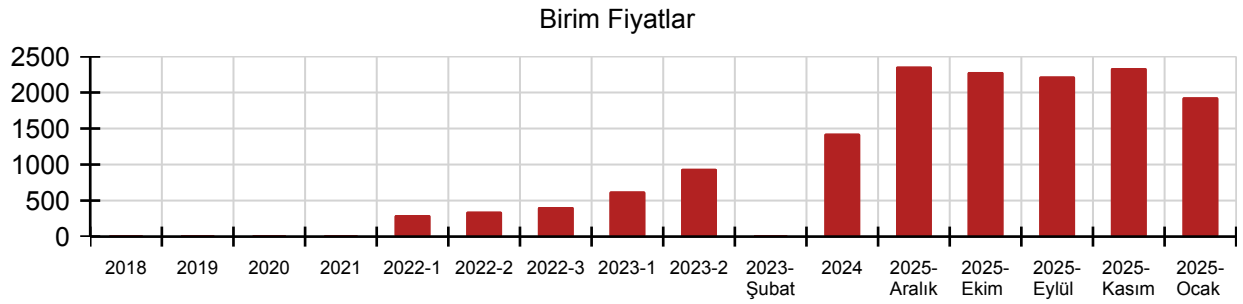

Yapım Şartları

Duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 2 cm kalınlıkta, 40 cm x serbest boy ebadında bazalt plakların kaplanması, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin istenilen renkte derz dolgu malzemesi ile doldurulması, evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine bazalt plakların tespiti, kaplama esnasında kırılan, çatlayan levhaların değiştirilmesi, kaplama yüzünün harç bulaşıklarından temizlenmesi, silinmesi, gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.
Ölçü: 1) Bazalt kaplanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.
2) Köşelerdeki bindirmeler nazarı itibara alınmaz. Dış köşelerdeki bazalt kalınlığı ölçüden çıkarılmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.410.3102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.240.2914	04.426/2D	2x40xSerbest_boy Bazalt taşı plak (TS 10835)	m²	1,050000
		(zayiatıyla)		
19.100.2510		Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması	m³	0,025000
19.100.2518		500 dozlu çimento şerbeti	m³	0,005000
10.300.2231	04.380/051	Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1)	kg	0,800000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
10.480.1821	04.279	İşlenmiş küçük demirler muhtelif	kg	0,150000
		İşçilik		
10.100.1005	01.005	Mermer kaplama ustası	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.