

48.410.3902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.410.3902

Tanımı 2 cm kalınlıkta bazalt plaklarla asansör sövesi yapılması

Birimi m²

Kurum Milli Savunma Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3217,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 3188,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 3113,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 3024,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 2625,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1957,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 1255,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 819,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 534,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 439,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 394,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.410.3902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

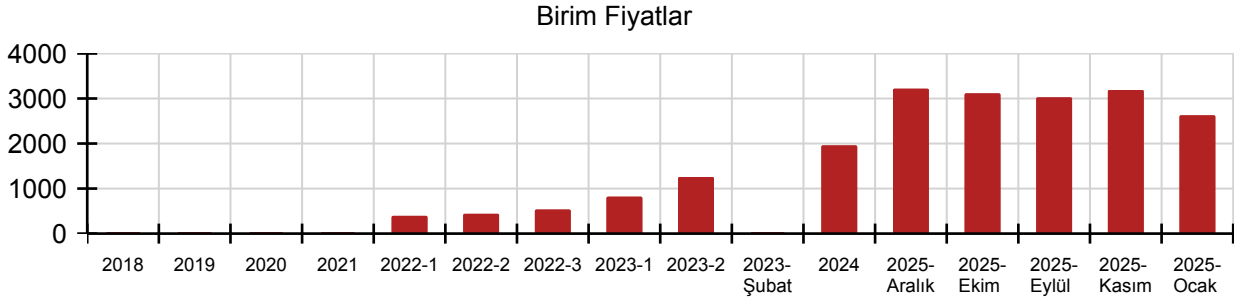

Yapım Şartları

Şartnamesine uygun yapılmış kaba sıva ve benzeri duvar yüzlerinin iyice temizlenmesi, derzlerin açılması, duvar yüzünün ıslatılması, üzerine 1,5 cm kalınlıkta 400 kg çimento dozlu bir altlık yapılması, bunun üstüne 400 kg çimento dozlu harçla aralıkları 2 mm olmak üzere evvelce duvarlara yerleştirilmiş kenet demirlerine 2 cm kalınlığındaki bazalt plakların tespit edilerek projesindeki şekil ve taksimata göre şakülünde döşenmesi, her sıra yapıldıktan sonra arkalarının çimento şerbeti ile doldurulması, derzlerin ve bütün yüzeylerin çimento esaslı derz macunu ile sıvanması, duvar yüzündeki macunun yarım saat sonra temizlenmesi, silinmesi ve bu işlerin yapılmasında gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m² fiyatıdır.

Ölçü: Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.410.3902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme | | |
| 10.240.2913 | 04.426/2C | 2x30xSerbest_boy Bazalt taşı plak (TS 10835) | m ² | 1,050000 |
| | | (zayıyla) | | |
| 19.100.2510 | | Kum ve kırmataş ile 400 Kg çimento dozlu harç yapılması | m ³ | 0,025000 |
| 19.100.2518 | | 500 dozlu çimento şerbeti | m ³ | 0,005000 |
| 10.300.2231 | 04.380/051 | Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (TS EN 13888 - CG1) | kg | 0,800000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,010000 |
| 10.480.1821 | 04.279 | İşlenmiş küçük demirler muhtelif | kg | 0,150000 |
| | | İşçilik | | |
| 10.100.1005 | 01.005 | Mermer kaplama ustası | Saat | 4,500000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 3,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| | | (İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.