

25.175.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.175.1304 (110-600/04)
Tanımı	Çift cidarlı, 500 Litre, Bakır boru serpantinli 10 atmosfer işletme basınçlı boyler
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	60432,28	7075,71	3537,86
2025-Kasım	59793,87	7011,18	3505,59
2025-Ekim	58876,93	6840,18	3420,09
2025-Eylül	57740,58	6626,78	3313,39
2025-Ocak	50165,99	5727,49	2863,75
2024	37492,84	4346,21	2173,11
2023-2	26363,79	2643,10	1321,55
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	17452,49	1629,15	814,58
2022-3	10090,07	1066,44	533,22
2022-2	9876,20	828,80	414,40
2022-1	6658,48	810,81	405,41
2021	5395,63	528,65	264,32
2020	3565,09	434,45	217,23
2019	3022,88	369,98	184,99
2018	2655,00	223,00	111,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

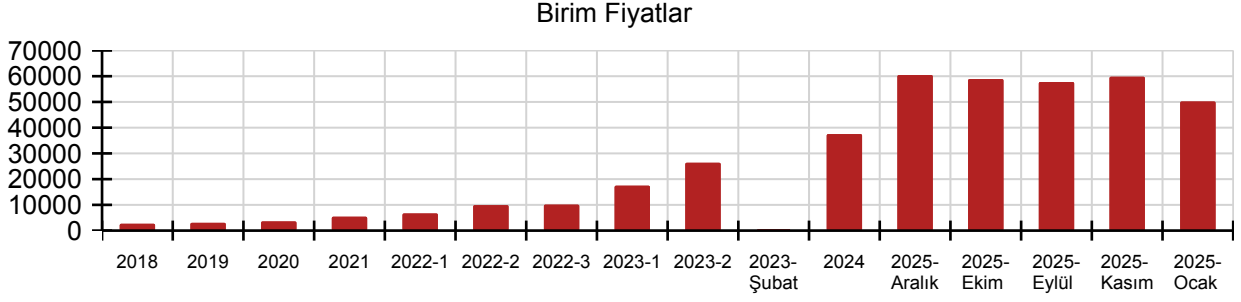

Yapım Şartları

Montajlı birim fiyatlar ve montaj bedeli BFT 25.175.1200'deki gibi ödenecektir.

TS736 standartlarına uygun yatık ve dik sistemde imal edilmiş, 6 bar işletme basıncının 1,5 katı test basıncına dayanıklı gövdesi, pasa karşı içten ve dıştan plastik esanslı epoksi veya epikot boya ile iki kat boyalı, serpantin grubu bağlanacak şekilde flanşlı kapağı ve komple sökülebilir şekilde monte edilmiş en az 1,2 mm et kalınlığındaki bakır borudan yapılmış serpantini, çelik taşıyıcı ayakları ile birlikte boylerin işyerinde temini, tesisata bağlanması; bir yüzü kafes telli 5 cm kalınlığında şilte tipi cam yünü veya taşıyıcı teknik yalıtım malzemesi ile yalıtım yapılması

Not: Boyler bağlantılarında bulunan emniyet ventilleri, vana ve diğer armatür bedelleri ilgili birim fiyattan hesaplanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.175.1304 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.