

25.705.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.705.1104 (1003-104)
Tanımı	Sarkık DN 20, Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri, Açılma sıcaklığı 57 °C, 68 °C, 79 °C, 93 °C, 100 °C veya 141 °C.
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	555,58	96,50	48,25
2025-Kasım	533,15	95,68	47,84
2025-Ekim	518,86	93,30	46,65
2025-Eylül	516,43	90,38	45,19
2025-Ocak	441,88	78,13	39,07
2024	301,88	59,38	29,69
2023-2	197,19	35,94	17,97
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	145,63	21,88	10,94
2022-3	117,06	14,06	7,03
2022-2	113,79	10,79	5,40
2022-1	87,04	10,79	5,40
2021	52,00	6,85	3,42
2020	40,30	5,60	2,80
2019	33,70	4,75	2,38
2018	25,20	3,75	1,88

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.705.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

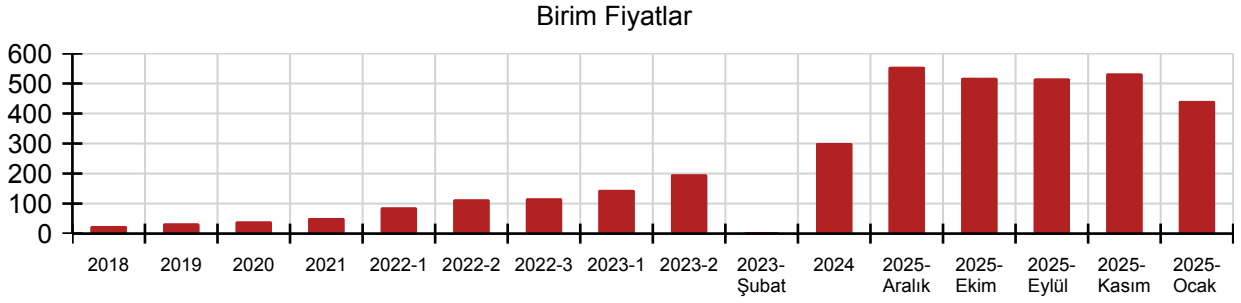

Yapım Şartları

Yangının ısı sonucu, cam veya eriyen metalin açılmasıyla, arkasındaki basınçlı suyun otomatik olarak yangının üzerine püskürtülmesini sağlayan, standart tepkili, pirinç malzemeden imal, dişli bağlantılı, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 12259-1'e uygun, otomatik yangın sprinklerinin işyerinde temini, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

25.705.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.705.1104		Sarkık DN 20 / Standart Uygulamalar için Otomatik Yangın Sprinkleri / Otomatik Yangın Sprinkleri (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.