

15.185.1042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.185.1042
Tanımı	Güvenlik Ağı Yapılması Sistem S ve Sistem U
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.185.1042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

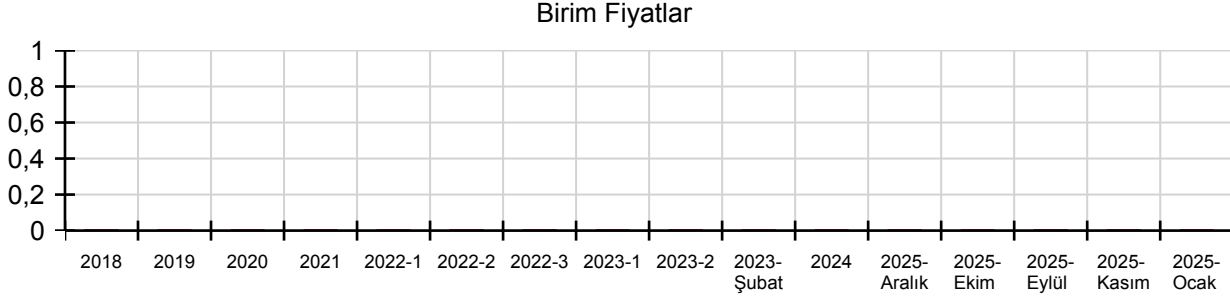

Yapım Şartları

Yapılarda yüksekten düşmeyi önlemek amacıyla yapılacak işler, ilgili tüm mevzuata (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Güvenlik Ağları Tebliği vb.), malzeme ve tasarım standartlarına ve uygulama projesine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, her türlü malzeme, işçilik, işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç-gereç giderleri, zaiyat payı, yüklenici genel giderleri ve kâr, 1 m² birim fiyatına dahildir.

Ölçü:

•Güvenlik ağ boyutu, uygulama alanı ölçülerine uygun olarak üretilecektir.

Notlar:

- 1.Güvenlik ağları, TS EN 1263-1 standardına uygun üretilecektir.
- 2.S sistem ağ, kenar ipi bulunan ağıdır ve U sistem ağ, düşey kullanım için destek yapısına bağlanan güvenlik ağıdır (TS EN 1263-1:4.2) ve montajı TS EN 1263-2'ye uygun olarak yapılacaktır.
- 3.Ağların gözü kare (Q) veya eşkenar dörtgen (D) olabilir. Enerji absorplama kapasitesine göre; A1 ve B1 tipi ağlarda göz açıklığı 60 mm'yi, A2 ve B2 tipi ağlarda ise 100 mm'yi geçmeyecektir. (TS EN 1263-1:6.1.2).
- 4.Kenar ipi, ağın çevresine her bir ağ gözünden geçen devamlı ip olup, asgari çekme mukavemeti 30 kN olmalıdır (TS EN 1263-1:4.3).
- 5.Ağlar yan yana birleştirme ipi ile birbirine eklenerek gereken mesafe kapatılabilir; birleştirme ipinin asgari çekme mukavemeti 7,5 kN olmalıdır. (TS EN 1263-1:4.3). Üst üste yerleştirme durumunda, üst üste binme boyutu en az 2 metre olmalıdır (TS EN 1263-2:5.3).
- 6.Ağlar binadan 100 mm'den fazla açılmayacak şekilde kurulacak, ankraj mesafesi 2,5 metreyi geçmeyecektir (TS EN 1263-2:5.2, 5.3).
- 7.Güvenlik ağı, çalışma alanının en fazla 6 metre altına kurulacak; ağ düşme anında kısa kenarının %75'i kadar esneyeceği için, bu mesafede düşen kişinin çarpabileceği hiçbir engel bulunmayacaktır. (TS EN 1263-1:6.5).
- 8.Güvenlik ağlarının üzerinde üretici adı, üretim tarihi, ürün tanımı, ürün parti no, ürün enerji kapasitesi, ürün boyutları (en x boy) yazılmış etiket bulunacaktır. (TS EN 1263-1:8).
- 9.Güvenlik ağının üzerinde 3 göz ağ numunesi ve üretici etiketi bulunacaktır. (TS EN 1263-1:6.1.5).
- 10.Kısa kenarı 5 metre ve alanı 35 m² altında olan S tipi ağlar, TS EN 1263-2 standardı kapsamında değildir.
- 11.İmalat kapsamında yapılacak kurulum, söküm ve kullanım işlemleri; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda, gerekli mesleki eğitimleri almış ve iş sağlığı ve güvenliği açısından yetkin personel marifetiyle gerçekleştirilecektir.

15.185.1042 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.