

77.110.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.110.1022 (PK_D_16)

Tanımı 30 x 60 cm seramik duvar kaplaması yapılması (y.26.007/410-b)

Birimi m²

Kurum PTT

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 154,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 98,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 87,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 78,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.110.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

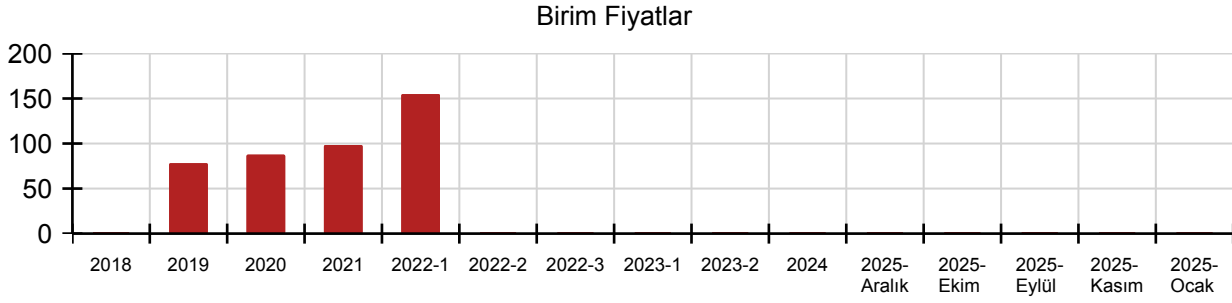

Yapım Şartları

Y.26.007/410B Pozuna uygun 30x60 cm anma ebatlarında, 9 mm kalınlıkta, 297x597 mm'ye rektifiyeli, gümüş gri renkte ve İdarece tarafından onaylanan desende, 1. Kalite, R9 kaymazlıkta ve Lappato yüzey özelliğinde, colorbody sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)

Seramik kaplama yapılması işi için gerekli her türlü malzeme ve zaiyatı, yapıştırıcısı, işçilik, nakliye, yükleme, işyerindeki yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1m² seramik kaplama yapılması bedelidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.110.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|----------------|----------|
| 10.240.3560 | 04.392/410 | Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, renkli, sırlı porselen karo (30x60 cm anma ebatlarında) | m ² | 1,060000 |
| 10.300.2203 | 04.380/005 | Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (TS EN 12004 - C2TE) | kg | 4,000000 |
| 10.300.2232 | 04.380/054 | Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (TS EN 13888 - CG2AW) | kg | 0,400000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m ³ | 0,002000 |
| 10.100.1004 | 01.004 | Seramik kaplama ustası | Saat | 0,700000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.