15.341.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.341.1022**
Tanımı	6 cm kalınlıkta yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100) grafit/karbon esaslı ekspande polistren (EPS) levhalar ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama)
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1027,20	0,00	0,00
2025-Kasım	1008,99	0,00	0,00
2025-Ekim	989,66	0,00	0,00
2025-Eylül	960,64	0,00	0,00
2025-Ocak	837,71	0,00	0,00
2024	628,35	0,00	0,00
2023-2	403,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	275,43	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.341.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

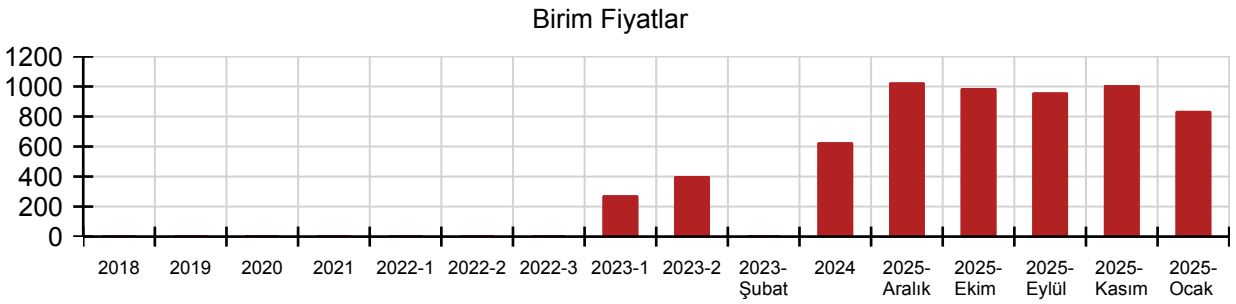

Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, mantolama yapmaya hazır hale getirilmiş dış duvarlarda 6 cm kalınlıkta, karbon - grafit esaslı ekpande polistren köpük ısı yalıtım levhalarının m² ye 4 kg sarf olacak şekilde ısı yalıtım levha yapıştırıcısı ile duvara yapıştırıldıktan sonra plastik çivili ısı yalıtım dübeli ile yüzeye tespiti, levha üzerine m² ye 3 kg sarf olacak şekilde 1. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, üzerine ek yerleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirilecek şekilde sıva filesinin ve fileli PVC köşe profillerinin köşe dönüşlerine yerleştirilmesi ve üzerine m² ye 2 kg sarf olacak şekilde 2. kat ısı yalıtım sıvasının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
Not:
1) Ekspande polistren köpüğün kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.
2) Mantolama yapılacak cephede yer alan malzeme özelliklerine göre kullanılacak dübel tespit edilecektir.
3) Dış cephe ısı yalıtım sistemleri TS EN 13499 sistem standardında veya ETAG 004'de belirtilen kriterlere uygun olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.341.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.310.1311		Yüzeye dik çekme mukavemeti en az 100kPa (TR100), Grafit/Karbon Esaslı Ekspande Polistren Köpük (EPS) Levhalar	m3	0,063000
10.330.2503	04.480	Isı yalıtım levhaları yapıştırıcısı (çimento esaslı polimer katkılı)	kg	4,000000
		(Zaiyat dahil)		
10.330.2356	04.274/2B1	Plastik çivili ısı yalıtım dübeli (9-15 cm)	Adet	6,000000
10.330.2501	04.479	Sıva filesi (145 ile 160 g/m² alkaliye dayanımlı)(Ulusal teknil onay veya avrupa teknik onay kapsamında belgeli)	m²	1,100000
10.330.2404	04.274/4A04	PVC Köşe Profilleri (Fileli)	m	0,250000
10.330.2505	04.481	Isı yalıtım sıvası (çimento esaslı polimer katkılı, elastik)	kg	5,000000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,002500
		İşçilik		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	1,200000
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,600000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.